

ポンプ予想成績図
PUMP PERFORMANCE CURVE

CUSTOMER 殿

ポンプ名称
PUMP NAME 東洋水中攪乱サンドポンプ

ポンプ型式
PUMP MODEL DP-20-4

ポンプ標準仕様 STANDARD SPECIFICATION


口径
DISCHARGE 100 mm
揚水量
CAPACITY 1.5 m³/min
全揚程
HEAD 20 m

ポンプ客先仕様 SPECIAL SPECIFICATION

口径
DISCHARGE mm
揚水量
CAPACITY m³/min
全揚程
HEAD m

電動機仕様 MOTOR SPECIFICATION

出力
OUTPUT 15 kW
相数
PHASE 3
極数
POLES 6
周波数
FREQUENCY 50 Hz
回転数(SS)
SPEED 1000 r/min
定格電圧
VOLTAGE V
定格電流
CURRENT A

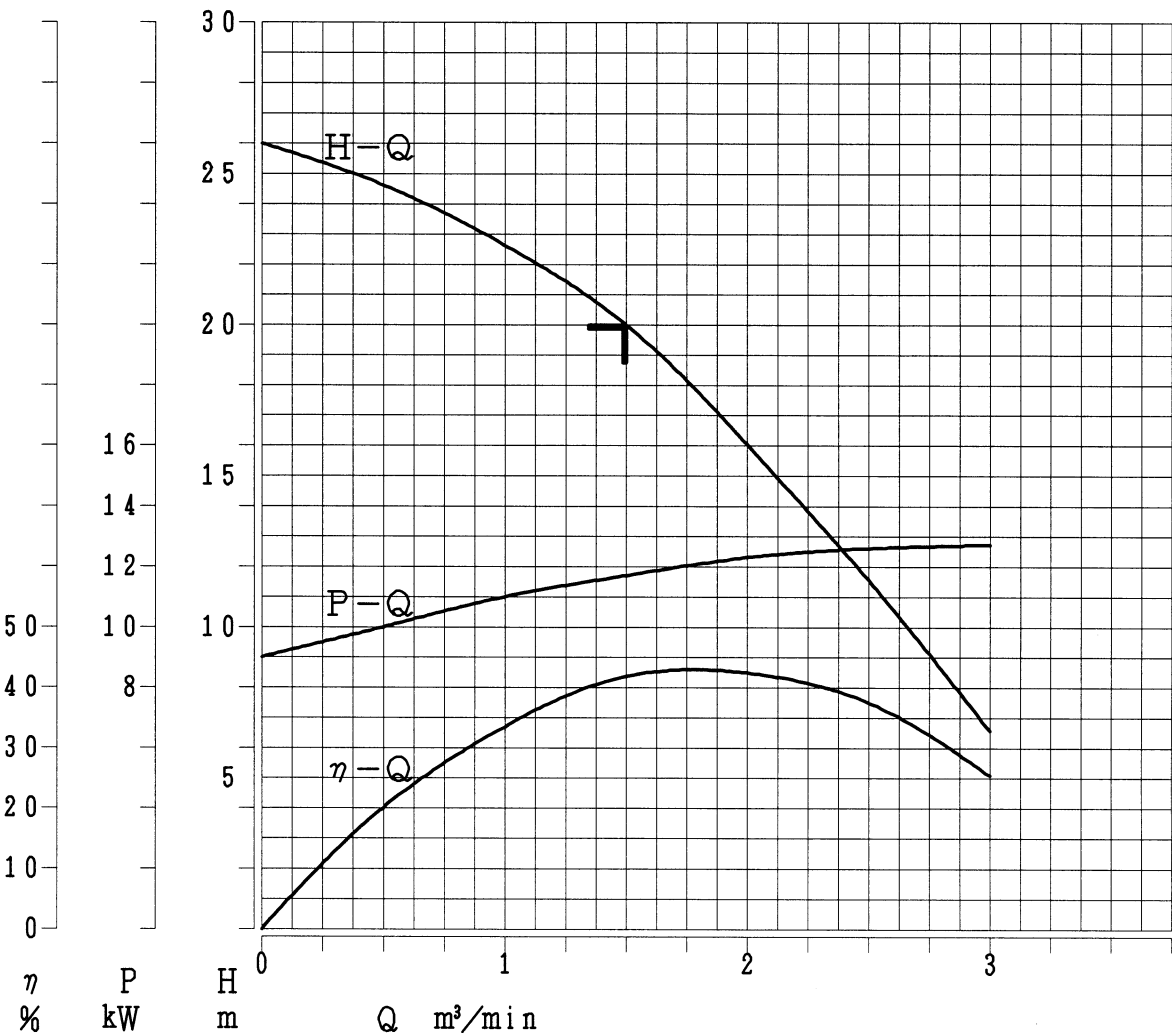

ポンプ予想成績図 PUMP PERFORMANCE CURVE

CUSTOMER _____ 殿

ポンプ名称
PUMP NAME 東洋水中攪乱サンドポンプ

ポンプ型式
PUMP MODEL DP-20-4

ポンプ標準仕様 STANDARD SPECIFICATION

口 径
DISCHARGE 100 mm

揚 水 量
CAPACITY 1.5 m³/min

全 揚 程
H E A D 20 m

ポンプ客先殿仕様 SPECIAL SPECIFICATION

口 径
DISCHARGE _____ mm

揚 水 量
CAPACITY _____ m³/min

全 揚 程
H E A D _____ m

電動機仕様 MOTOR SPECIFICATION

出 力
O U T P U T 15 kW

相 数
P H A S E 3


極 数
P O L E S 6

周 波 数
F R E Q U E N C Y 60 Hz

回 転 数 (SS)
S P E E D 1200 r/min

定 格 電 圧
V O L T A G E _____ V


定 格 電 流
C U R R E N T _____ A

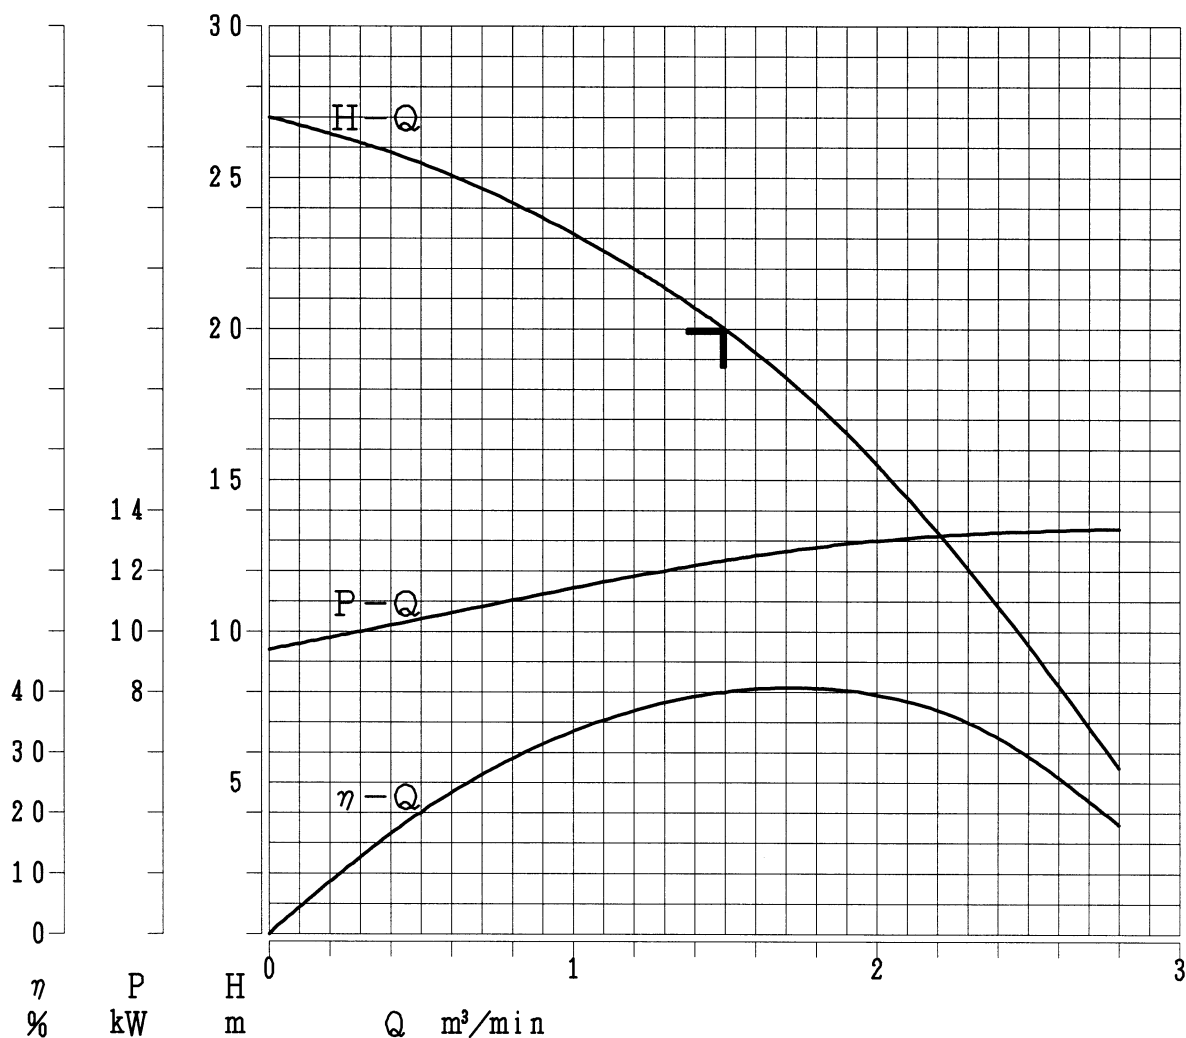



北九州市八幡西区則松1-7-10
KITAKYUSHU-CITY JAPAN



株式会社 東洋電機工業所
TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD

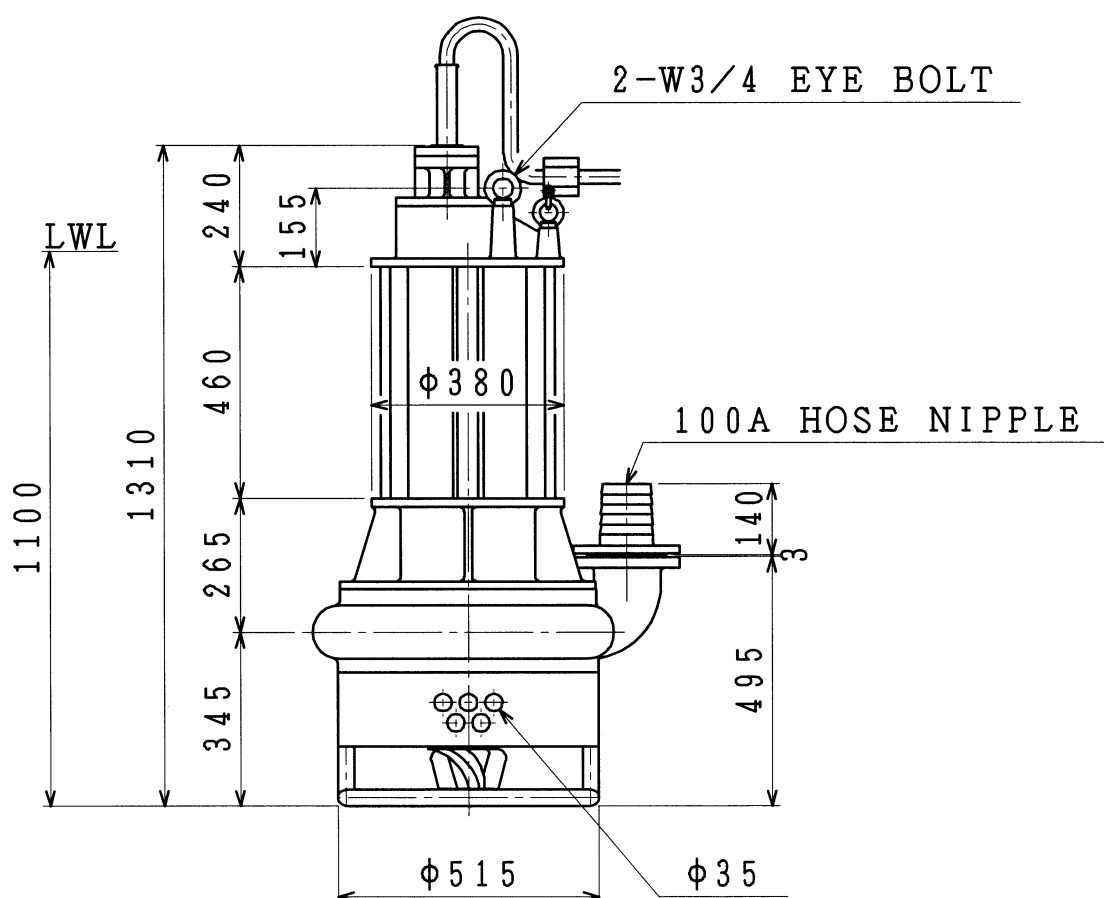

3rd ANGLE PROJECTION	DRAWING	CHECK	APPROVAL	DRAWING No.	DP-20-4
UNIT: mm	K. E	大屋	馬村	M-09021	OUTLINE
A 4	DATE H 1 1 . 9 . 2 4		SCALE FREE		TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD.
	出図先				

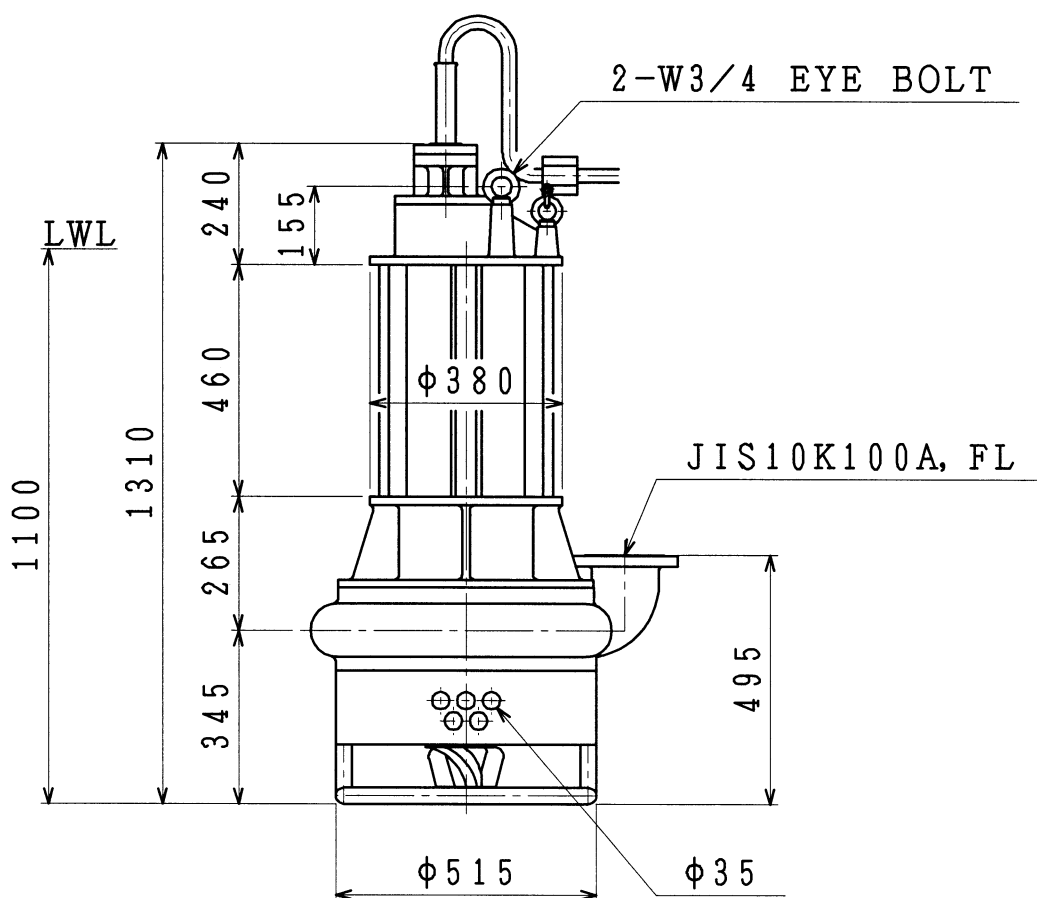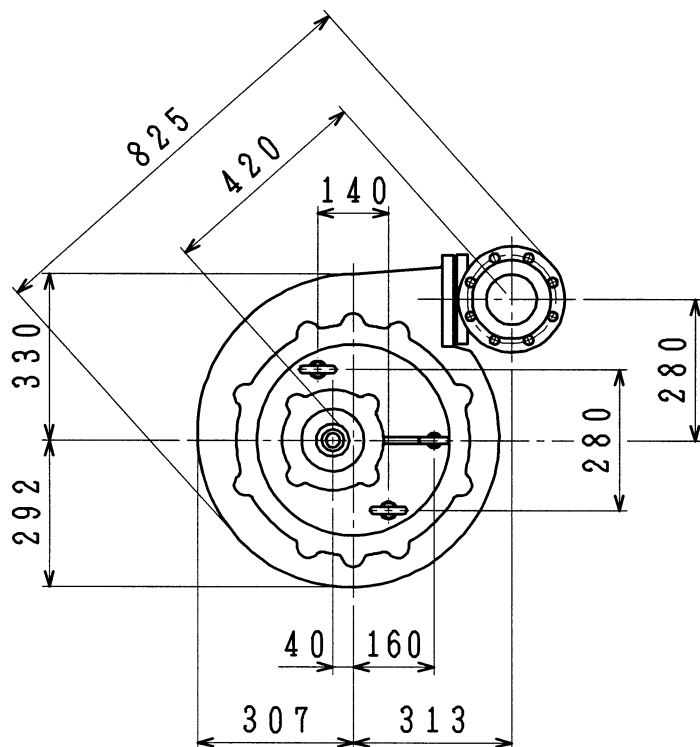

3rd ANGLE PROJECTION	DRAWING	CHECK	APPROVAL	DRAWING No.	DP-20-4
UNIT : mm	K.E	検査	検査	M-09023	OUTLINE
A 4	DATE	H 11.9.24	SCALE	1/15	TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD.
出図先					