

ポンプ予想成績図
PUMP PERFORMANCE CURVE

CUSTOMER 殿

ポンプ名称
PUMP NAME 東洋水中攪乱サンドポンプ

ポンプ型式
PUMP MODEL DP-30-4

ポンプ標準仕様 STANDARD SPECIFICATION


口径
DISCHARGE 100 mm
揚水量
CAPACITY 1.5 m³/min
全揚程
HEAD 30 m

ポンプ客先仕様 SPECIAL SPECIFICATION

口径
DISCHARGE mm
揚水量
CAPACITY m³/min
全揚程
HEAD m

電動機仕様 MOTOR SPECIFICATION

出力
OUTPUT 22 kW
相数
PHASE 3
極数
POLES 6
周波数
FREQUENCY 50 Hz
回転数(SS)
SPEED 1000 r/min
定格電圧
VOLTAGE V
定格電流
CURRENT A

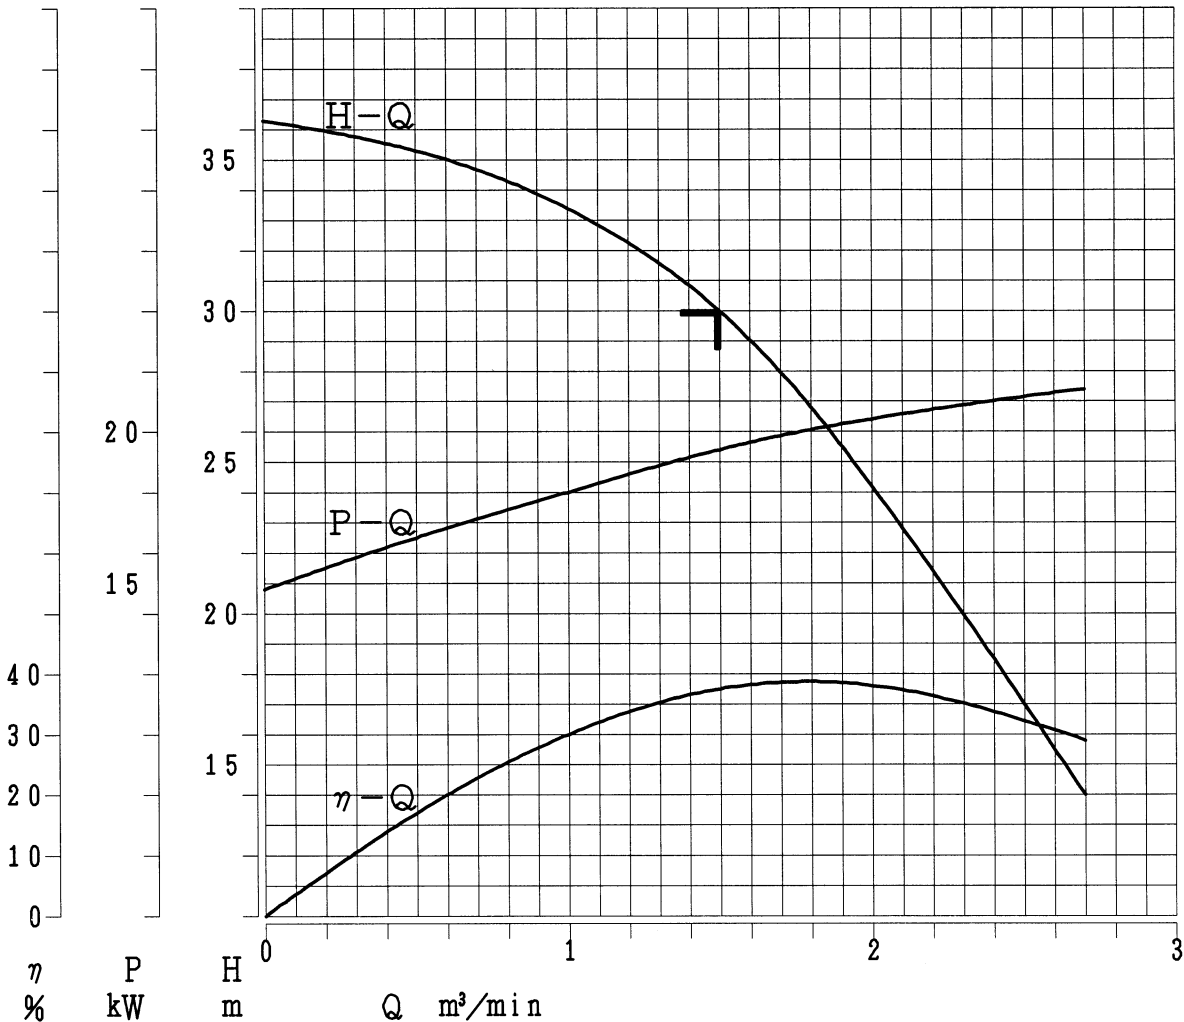

ポンプ予想成績図
PUMP PERFORMANCE CURVE

CUSTOMER _____ 殿

ポンプ名称
PUMP NAME 東洋水中攪乱サンドポンプ

ポンプ型式
PUMP MODEL DP-30-4

ポンプ標準仕様 STANDARD SPECIFICATION


口径
DISCHARGE 100 mm
揚水量
CAPACITY 1.5 m³/min
全揚程
HEAD 30 m


ポンプ客先仕様 SPECIAL SPECIFICATION

口径
DISCHARGE _____ mm
揚水量
CAPACITY _____ m³/min
全揚程
HEAD _____ m



電動機仕様 MOTOR SPECIFICATION

出力
OUTPUT 22 kW
相数
PHASE 3
極数
POLES 6
周波数
FREQUENCY 60 Hz
回転数(SS)
SPEED 1200 r/min
定格電圧
VOLTAGE _____ V
定格電流
CURRENT _____ A

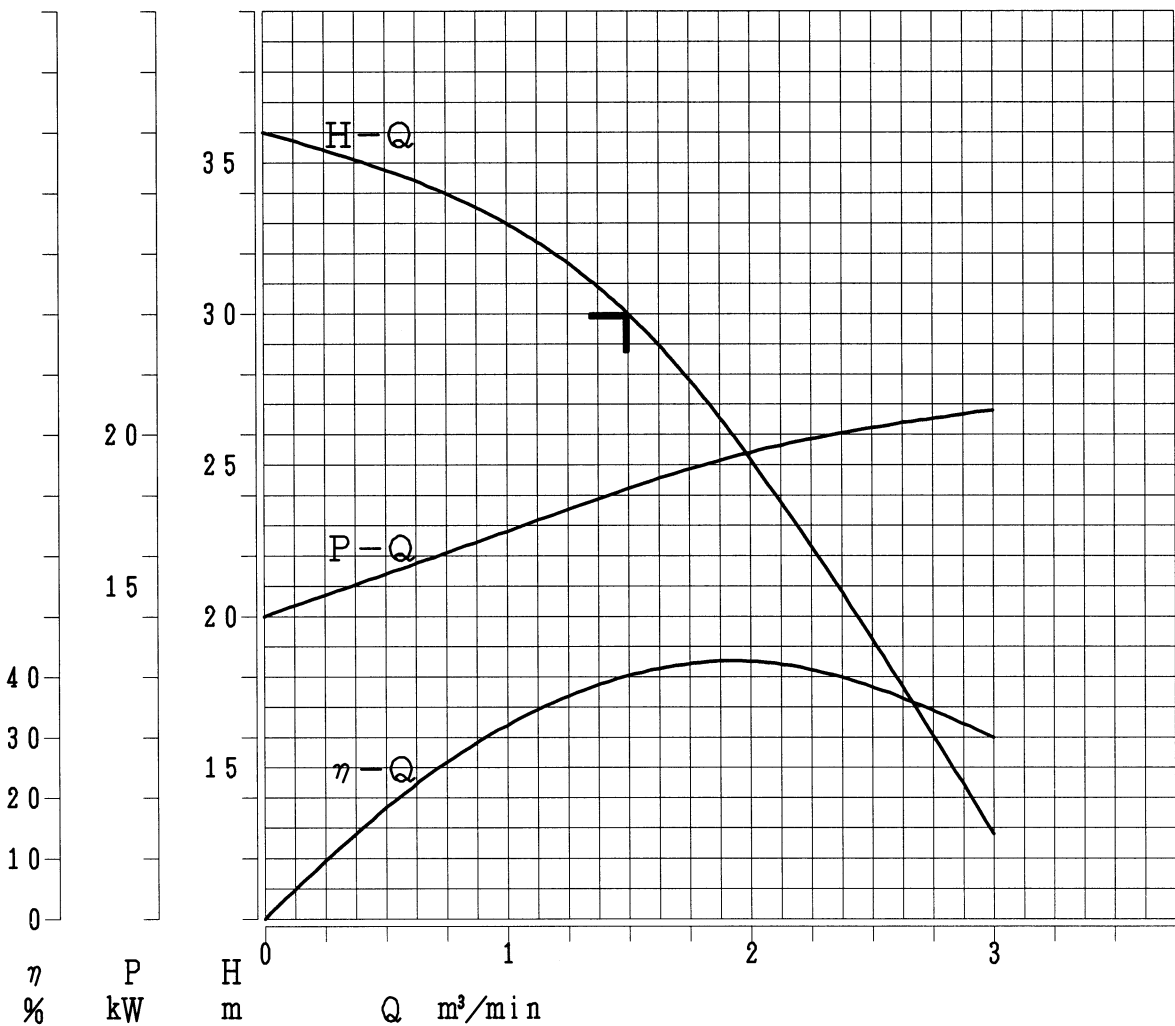

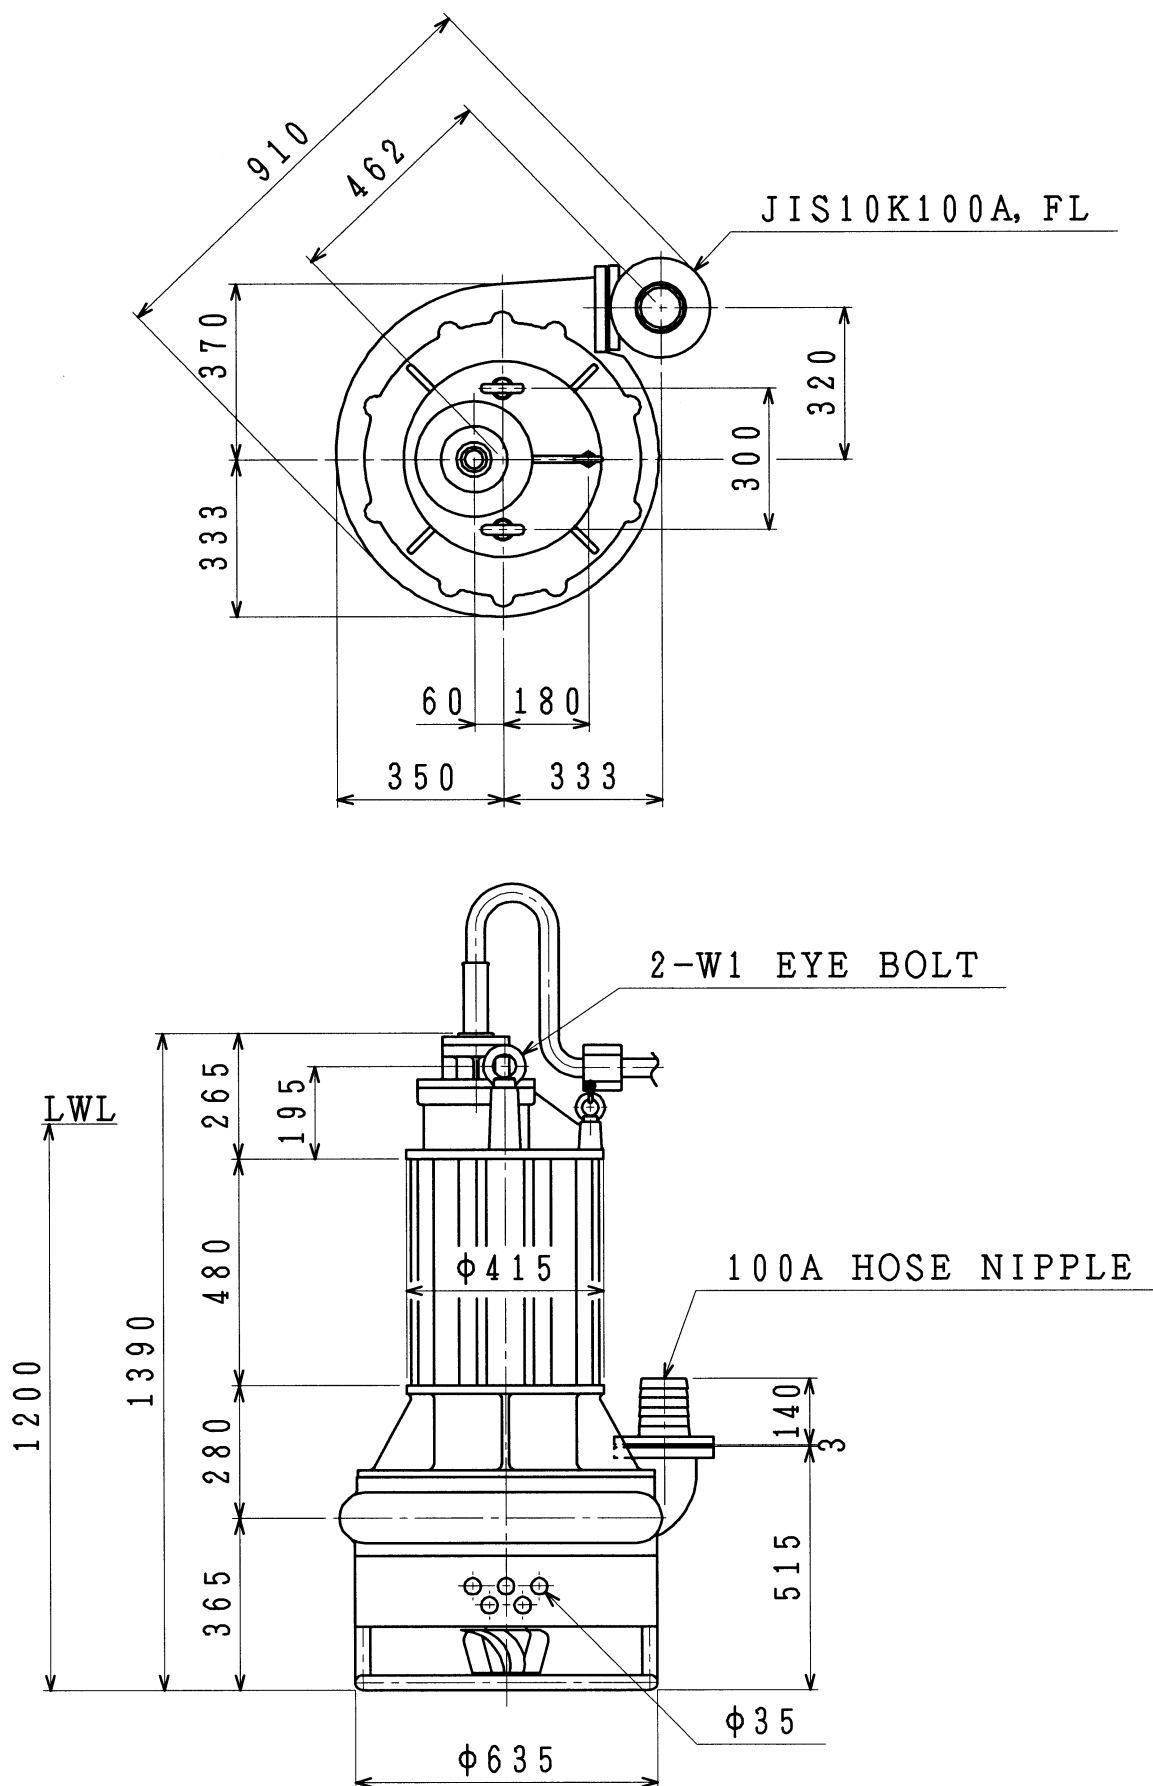

3rd ANGLE PROJECTION	DRAWING	CHECK	APPROVAL	DRAWING No.	DP-30-4
UNIT: mm	鞭馬	大屋	高村	M-11000	OUTLINE
A 4	DATE	H 14.3.20	SCALE	FREE	TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD.
	出図先				

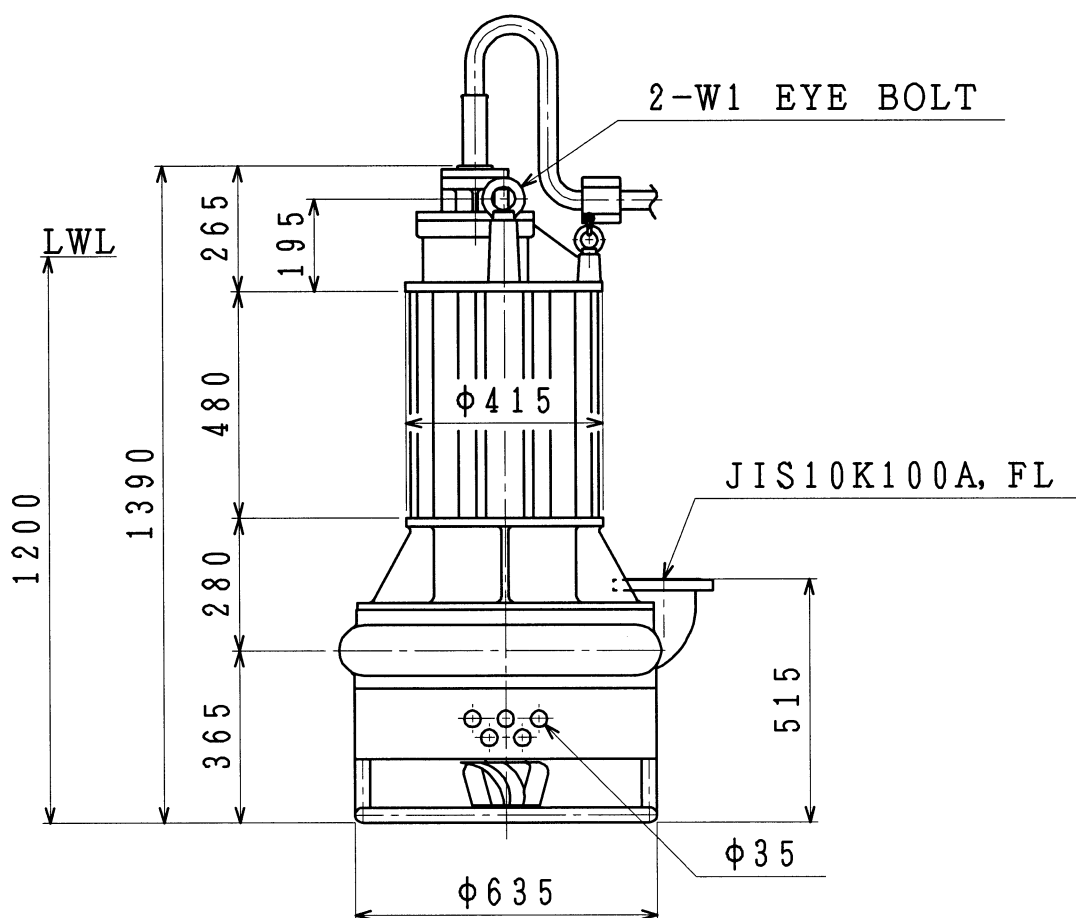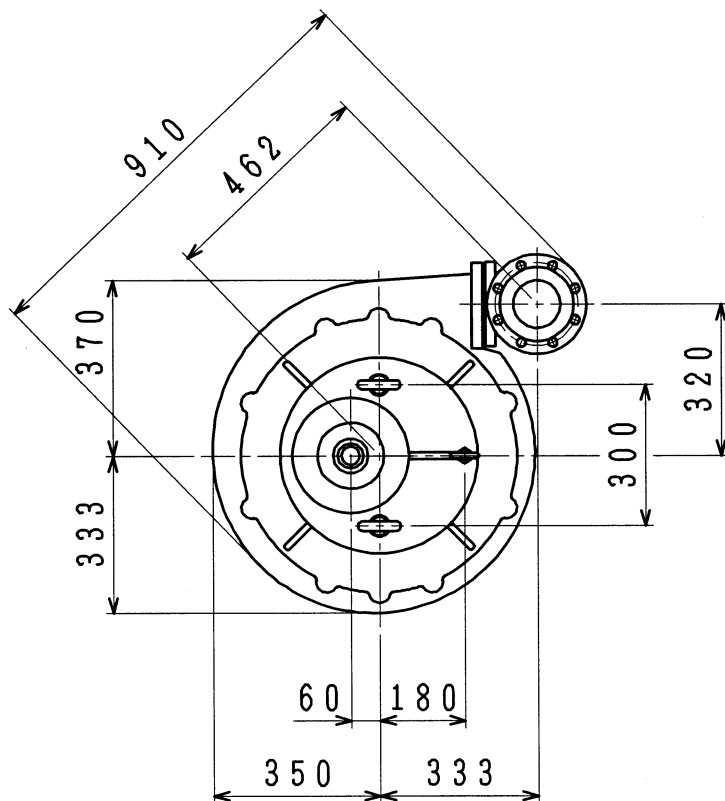

3rd ANGLE PROJECTION	DRAWING	CHECK	APPROVAL	DRAWING No.	DP-30-4
UNIT: mm	鞭馬	梅壺	梅壺	M-11001	OUTLINE
A 4	DATE	H 13.10.4	SCALE	1/16	TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD.
	出図先				