

ポンプ予想成績図
PUMP PERFORMANCE CURVE

CUSTOMER _____ 殿

ポンプ名称
PUMP NAME 東洋水中攪乱サンドポンプ

ポンプ型式
PUMP MODEL DP-30B-4

ポンプ標準仕様 STANDARD SPECIFICATION


口径
DISCHARGE 150 mm
揚水量
CAPACITY 3.2 m³/min
全揚程
HEAD 15 m

ポンプ客先殿仕様 SPECIAL SPECIFICATION

口径
DISCHARGE _____ mm
揚水量
CAPACITY _____ m³/min
全揚程
HEAD _____ m

電動機仕様 MOTOR SPECIFICATION

出力
OUTPUT 22 kW
相数
PHASE 3
極数
POLES 6
周波数
FREQUENCY 50 Hz
回転数(SS)
SPEED 1000 r/min
定格電圧
VOLTAGE _____ V
定格電流
CURRENT _____ A

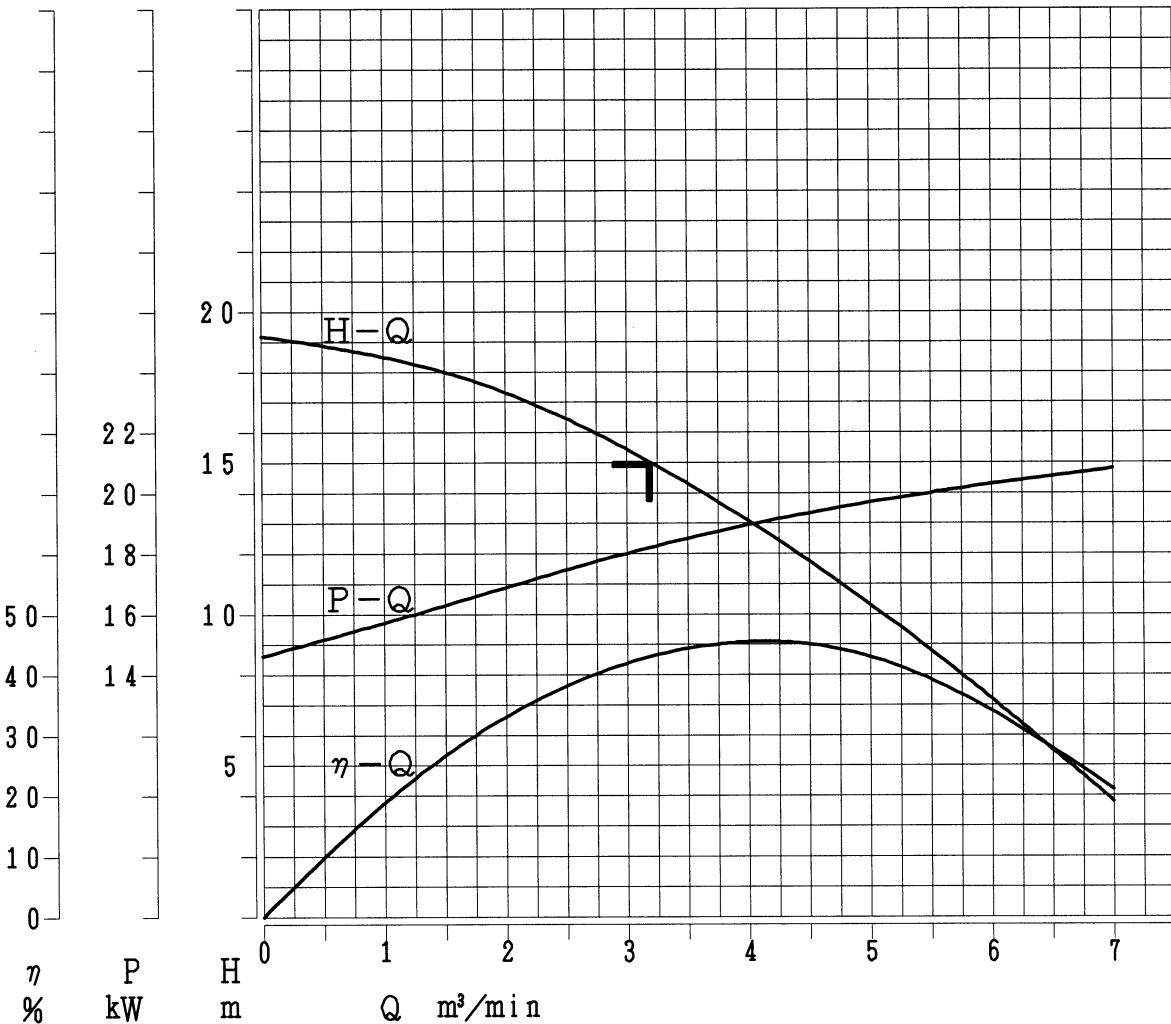

ポンプ予想成績図 PUMP PERFORMANCE CURVE

CUSTOMER 殿

ポンプ名称
PUMP NAME 東洋水中攪乱サンドポンプ

ポンプ型式
PUMP MODEL DP-30B-4

ポンプ標準仕様 STANDARD SPECIFICATION

口径
DISCHARGE 150 mm

揚水量
CAPACITY 3.2 m³/min

全揚程
HEAD 15 m

ポンプ客先殿仕様 SPECIAL SPECIFICATION

口径
DISCHARGE mm

揚水量
CAPACITY m³/min

全揚程
HEAD m

電動機仕様 MOTOR SPECIFICATION

出力
OUTPUT 22 kW

相数
PHASE 3


極数
POLES 6


周波数
FREQUENCY 60 Hz

回転数 (SS)
SPEED 1200 r/min



定格電圧
VOLTAGE V

定格電流
CURRENT A

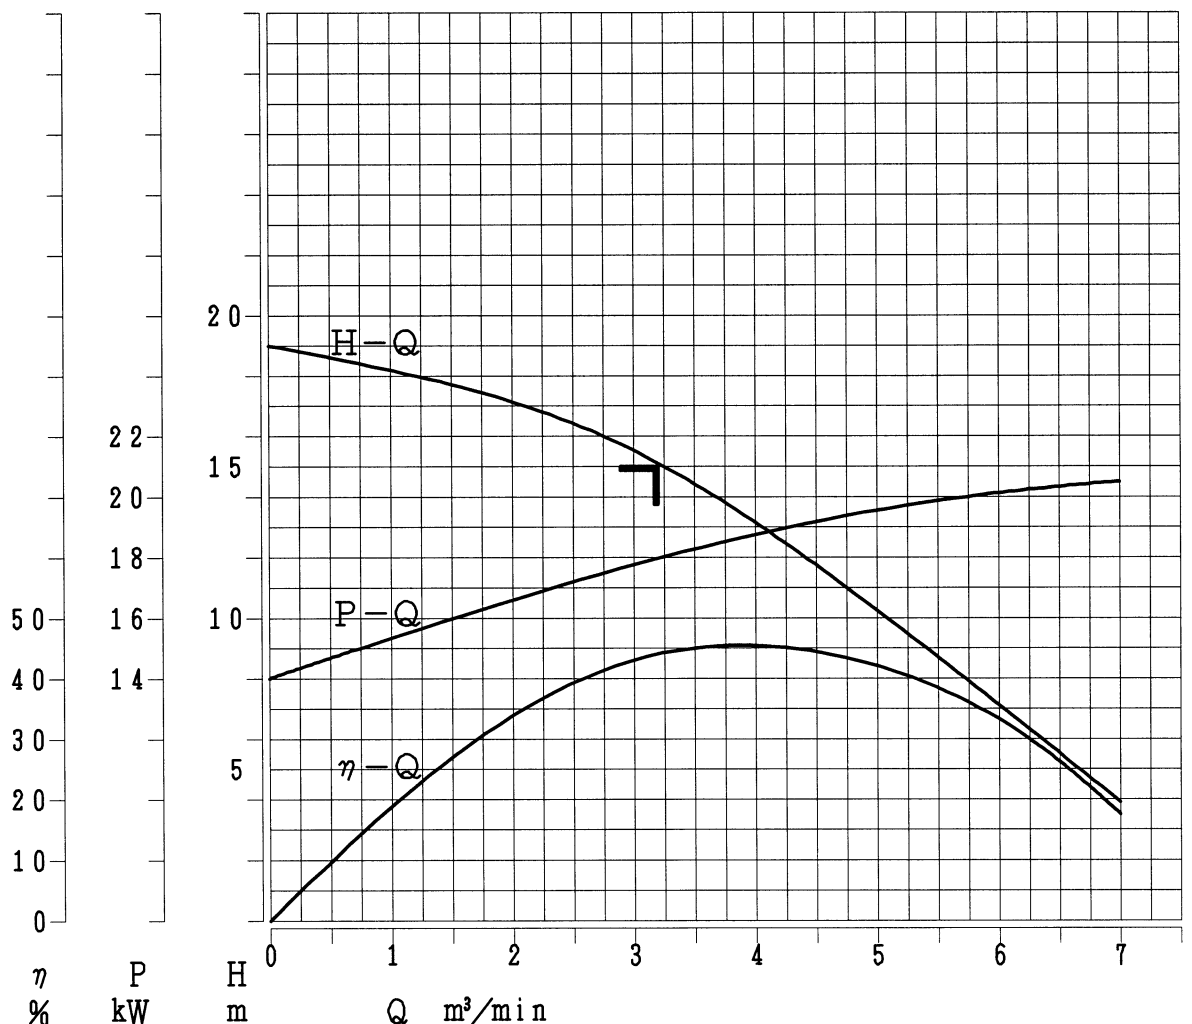

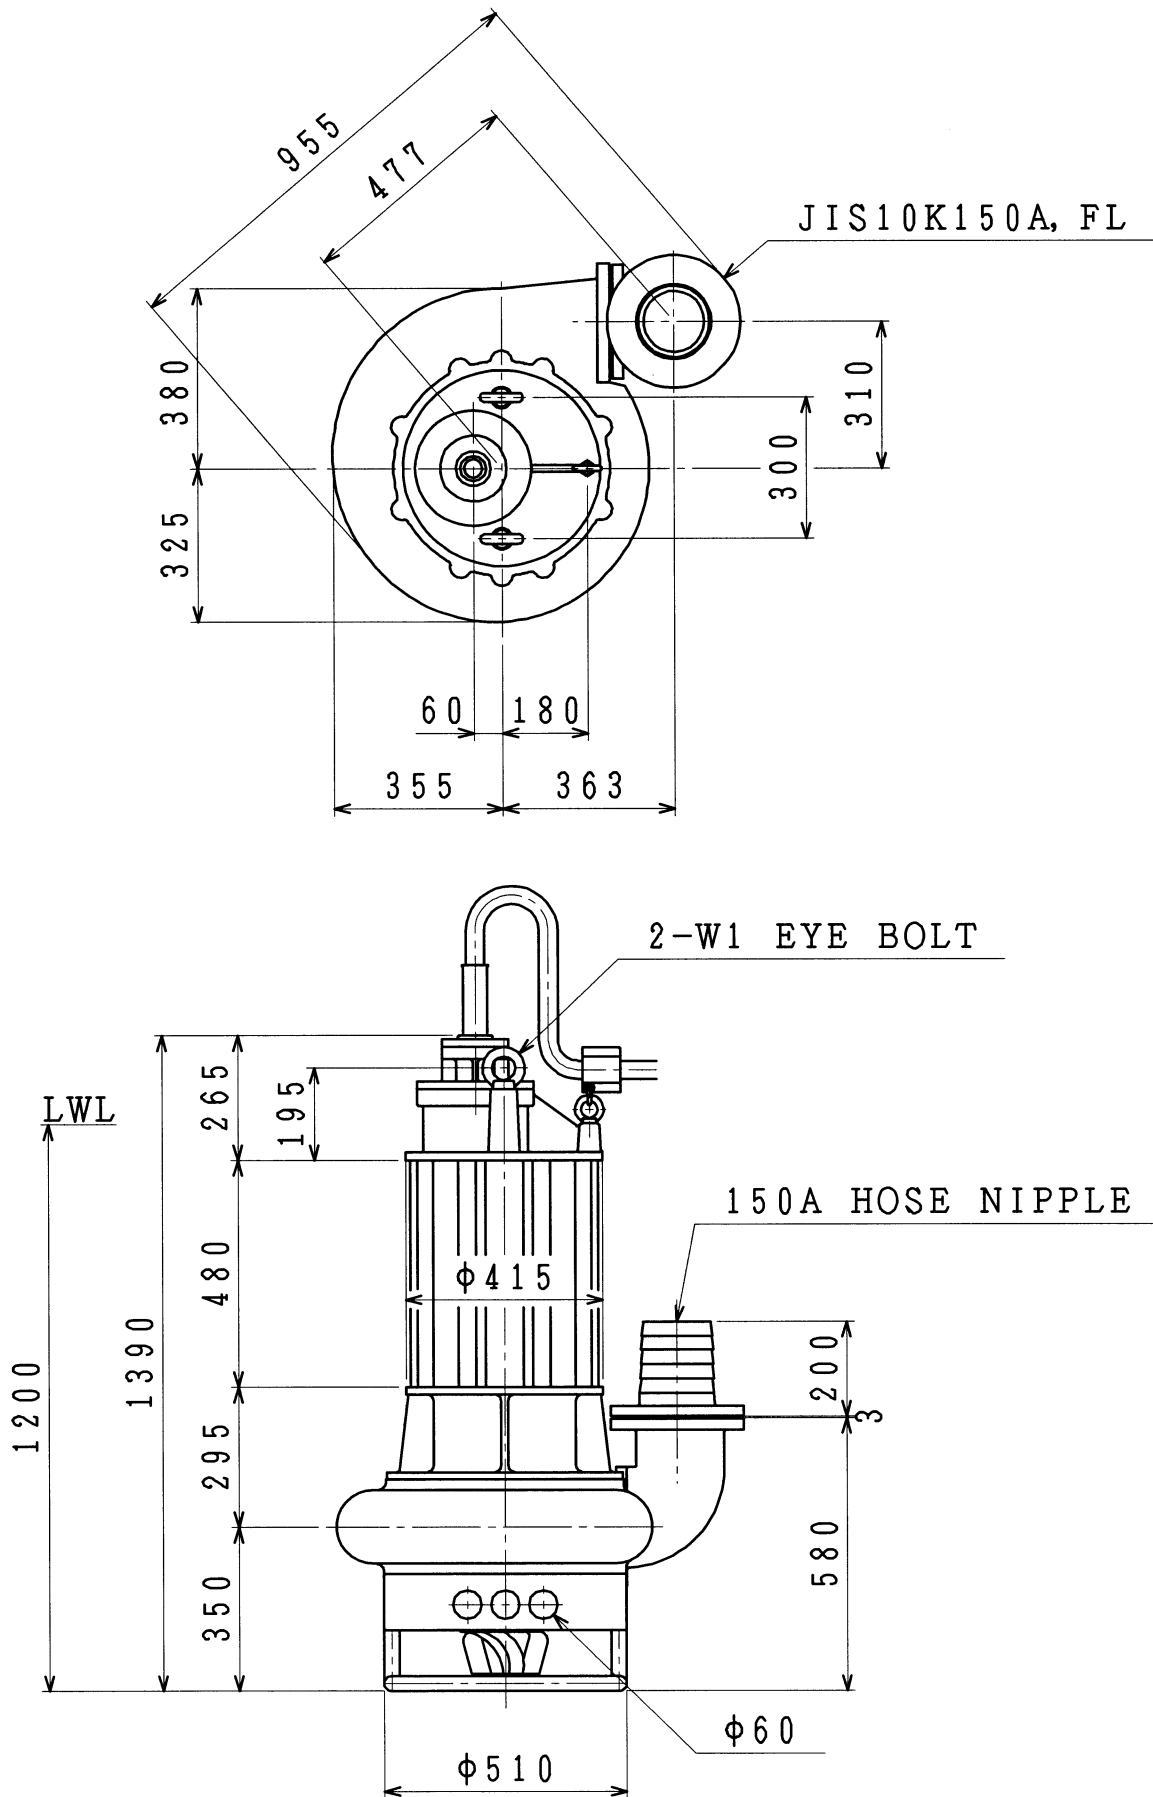

3rd ANGLE PROJECTION	DRAWING	CHECK	APPROVAL	DRAWING No.	DP-30B-4
UNIT: mm	J.O	大屋	吉村	M-11002	OUTLINE
A 4	DATE	H13.11.5	SCALE	FREE	TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD.
	出図先				

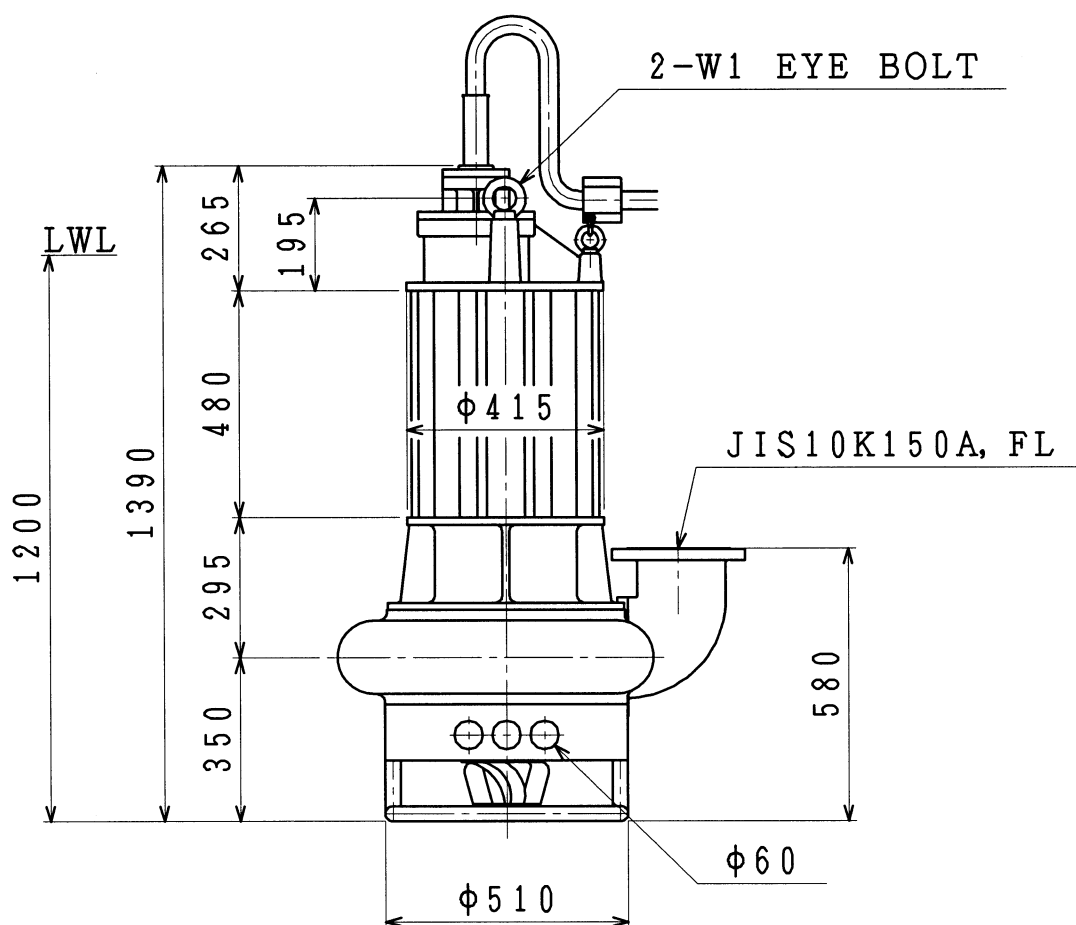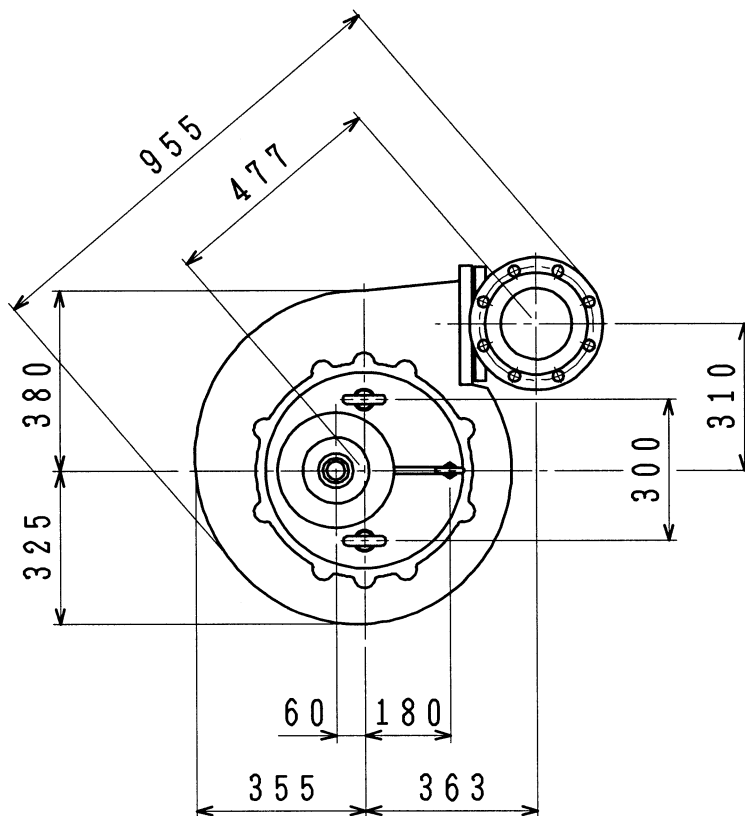

3rd ANGLE PROJECTION	DRAWING	CHECK	APPROVAL	DRAWING No.	DP-30B-4
UNIT: mm	Y.Y	権責	権責	M-11003	OUTLINE
A 4	DATE	H 15.4.9	SCALE	1/16	TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD.

出図先