

ポンプ予想成績図 PUMP PERFORMANCE CURVE

CUSTOMER _____ 殿

ポンプ名称
PUMP NAME 東洋横型サンドポンプ

ポンプ型式
PUMP MODEL VH-3-3

ポンプ標準仕様 STANDARD SPECIFICATION

口 径
DISCHARGE 80 mm

揚 水 量
CAPACITY 0.5 m³/min

全 揚 程
H E A D 7 m

ポンプ客先殿仕様 SPECIAL SPECIFICATION

口 径
DISCHARGE _____ mm

揚 水 量
CAPACITY _____ m³/min

全 揚 程
H E A D _____ m

電動機仕様 MOTOR SPECIFICATION

出 力
OUTPUT 2.2 kW

相 数
P H A S E 3


極 数
P O L E S 4

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

回 転 数 (SS)
SPEED 1500 r/min

定 格 電 圧
VOLTAGE _____ V

定 格 電 流
CURRENT _____ A

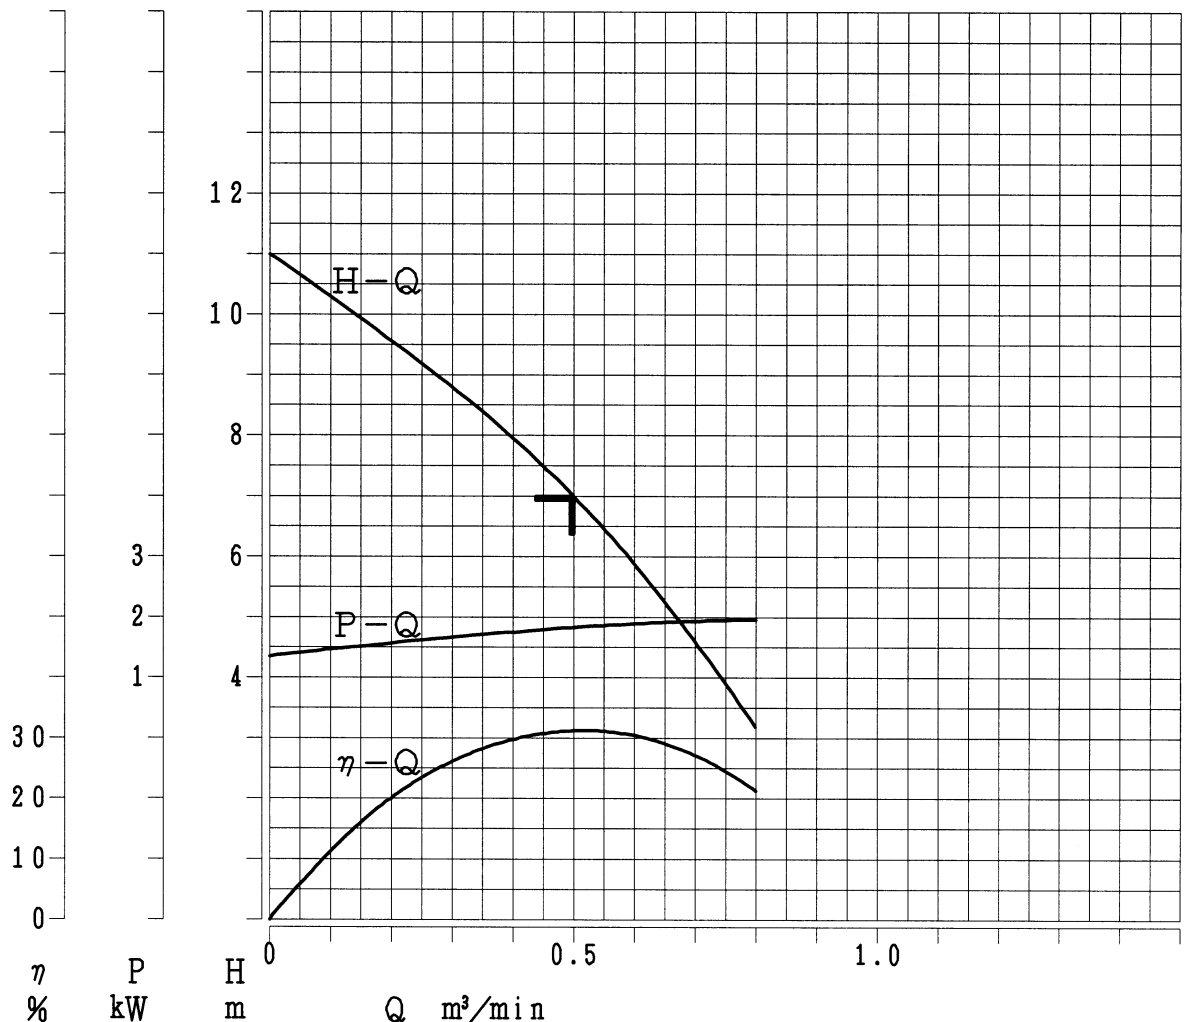

ポンプ予想成績図 PUMP PERFORMANCE CURVE

CUSTOMER _____ 殿

ポンプ名称
PUMP NAME 東洋横型サンドポンプ

ポンプ型式
PUMP MODEL VH-3-3

ポンプ標準仕様 STANDARD SPECIFICATION

口径
DISCHARGE 80 mm

揚水量
CAPACITY 0.5 m³/min

全揚程
HEAD 7 m

ポンプ客先殿仕様 SPECIAL SPECIFICATION

口径
DISCHARGE _____ mm

揚水量
CAPACITY _____ m³/min

全揚程
HEAD _____ m

電動機仕様 MOTOR SPECIFICATION

出力
OUTPUT 2.2 kW

相数
PHASE 3


極数
POLES 4

周波数
FREQUENCY 60 Hz

回転数(SS)
SPEED 1800 r/min

定格電圧
VOLTAGE _____ V


定格電流
CURRENT _____ A

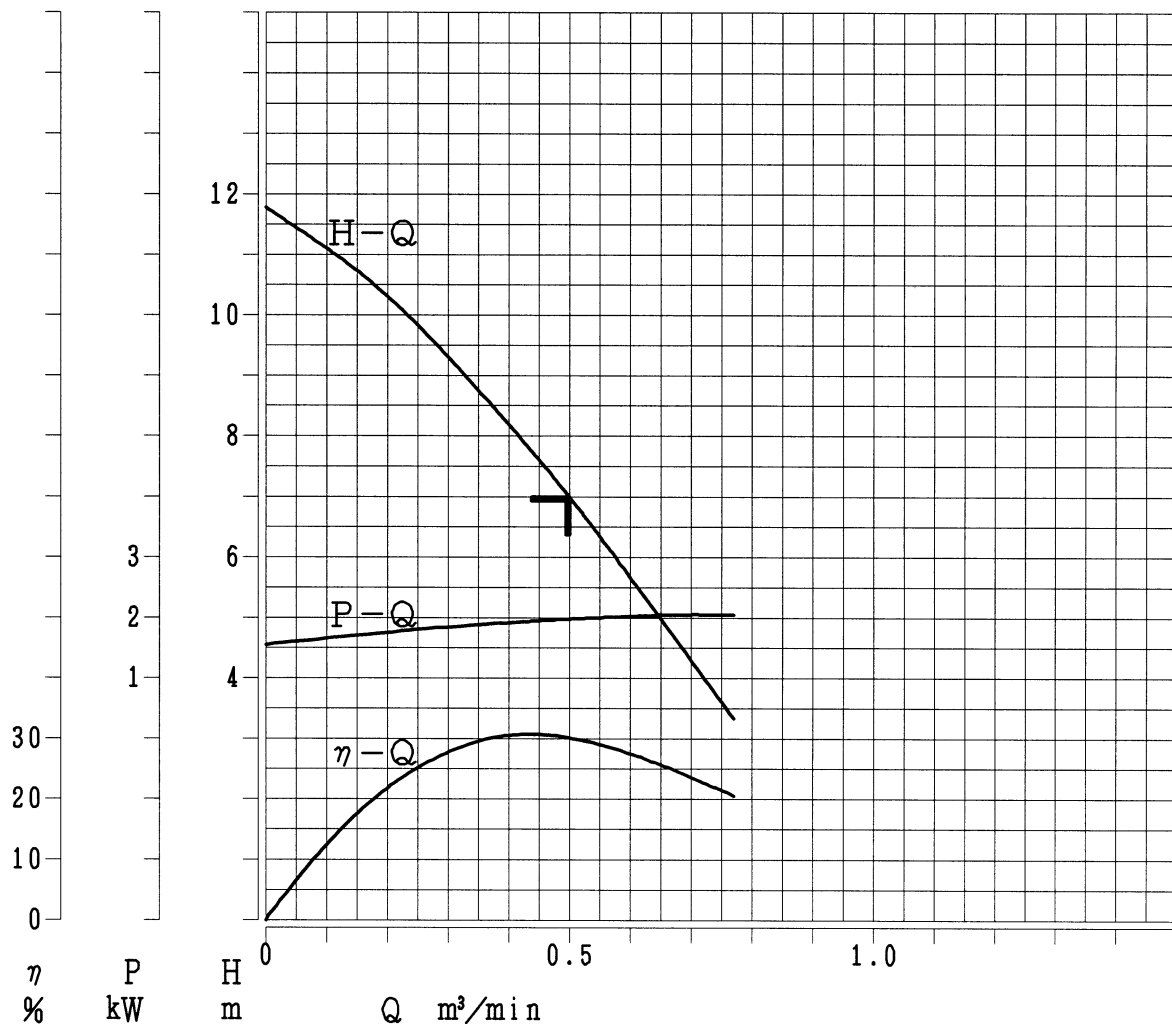




北九州市八幡西区則松1-7-10
KITAKYUSHU-CITY JAPAN



株式会社 東洋電機工業所
TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD


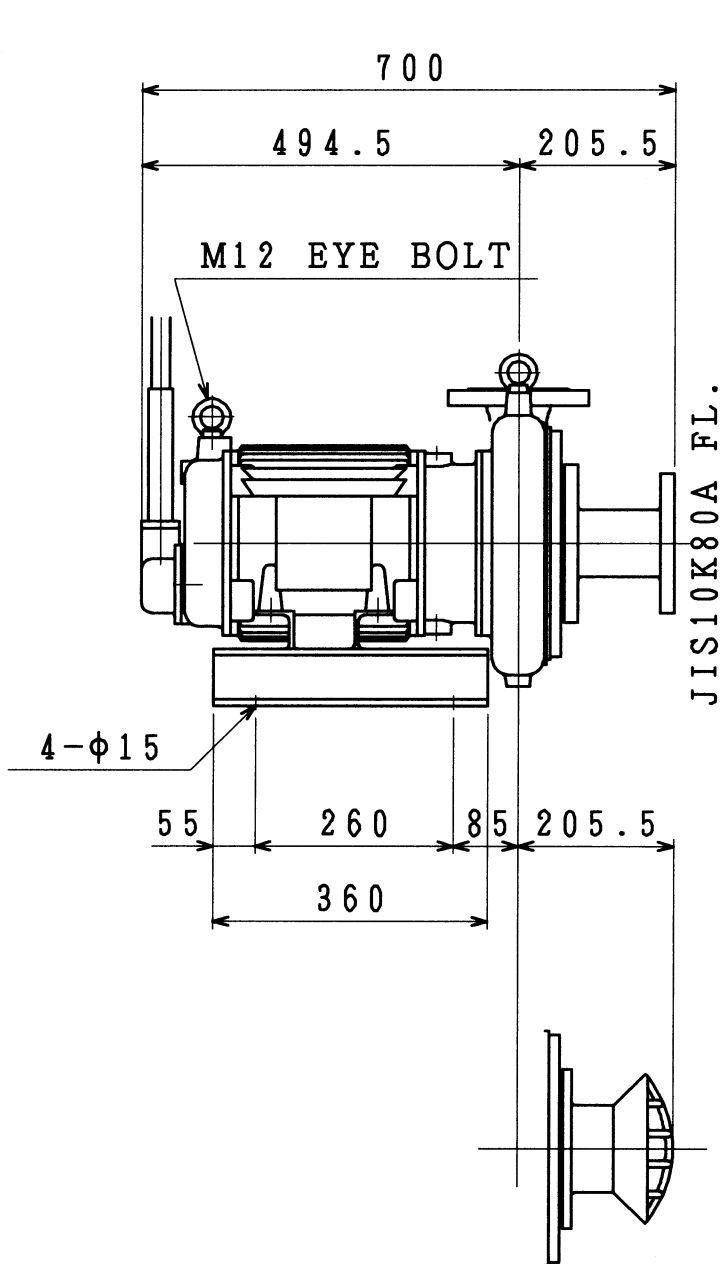


JIS10K80A FL.

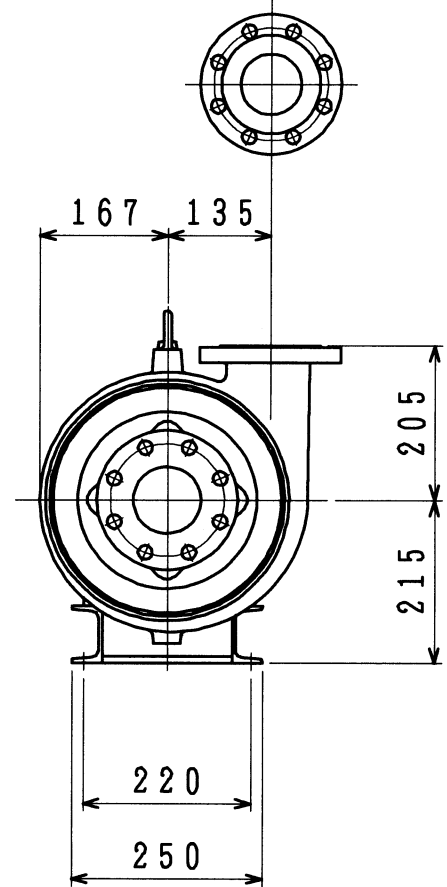

STRAINER TYPE

DRAWING Y.Y	APPROVAL 	DATE H 1 1 . 8 . 9	DRAWING NO. M-04026-1		VH-3-3 OUTLINE	
		SCALE 1 / 1 0	3rd ANGLE PROJECTION (三角法)		TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD.	
			A 4	UNIT. mm	出図先	

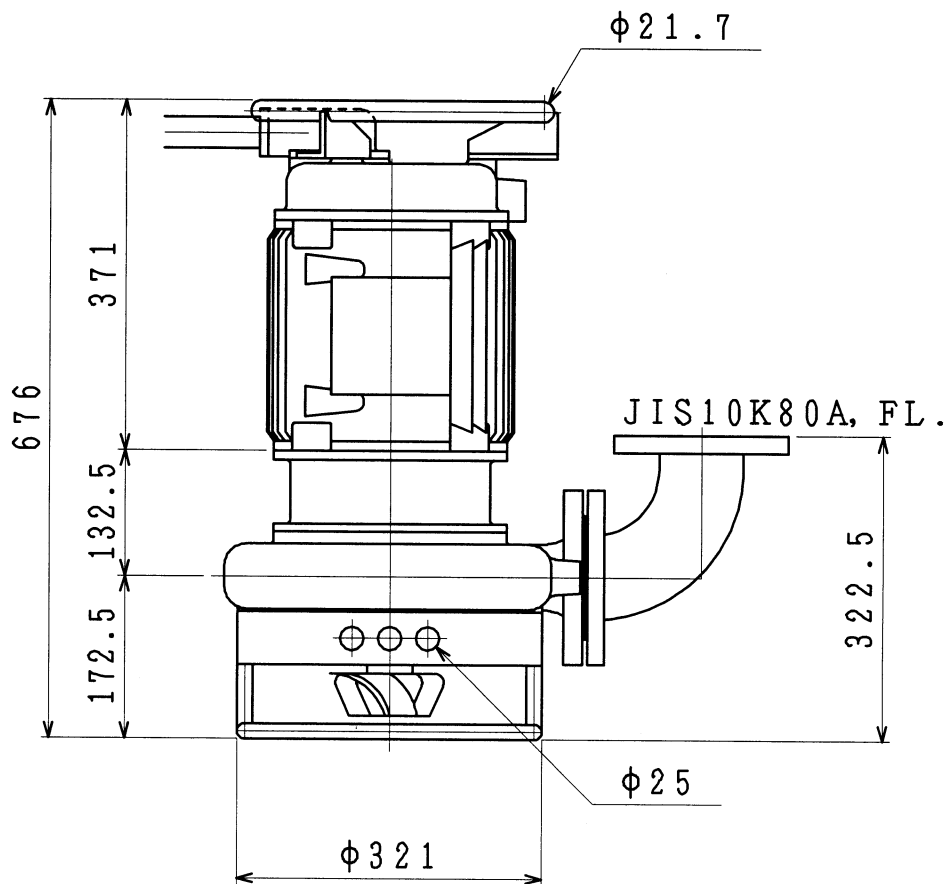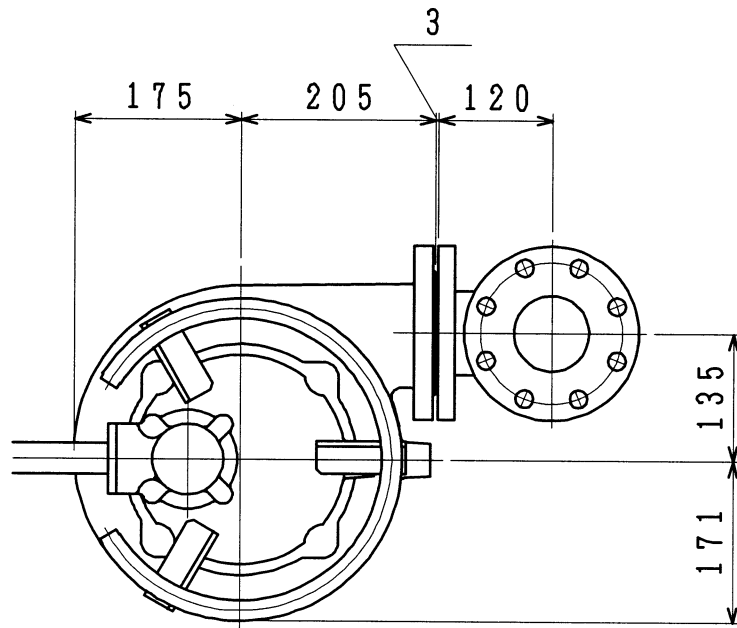

DRAWING S. G	APPROVAL 	DATE H13.1.22	DRAWING No. L-0119		VH-3-3V	OUTLINE
		SCALE 1/8	3rd ANGLE PROJECTION (三角法)		TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD.	
			A 4	UNIT. mm	出図先	