

ポンプ予想成績図 PUMP PERFORMANCE CURVE

CUSTOMER _____ 殿

ポンプ名称
PUMP NAME 東洋横型サンドポンプ

ポンプ型式
PUMP MODEL VH-5-3

ポンプ標準仕様 STANDARD SPECIFICATION

口径
DISCHARGE 80 mm

揚水量
CAPACITY 0.5 m³/min

全揚程
HEAD 12 m

ポンプ客先殿仕様 SPECIAL SPECIFICATION

口径
DISCHARGE _____ mm

揚水量
CAPACITY _____ m³/min

全揚程
HEAD _____ m

電動機仕様 MOTOR SPECIFICATION

出力
OUTPUT 3.7 kW

相数
PHASE 3


極数
POLES 4

周波数
FREQUENCY 50 Hz

回転数 (SS)
SPEED 1500 r/min

定格電圧
VOLTAGE _____ V

定格電流
CURRENT _____ A

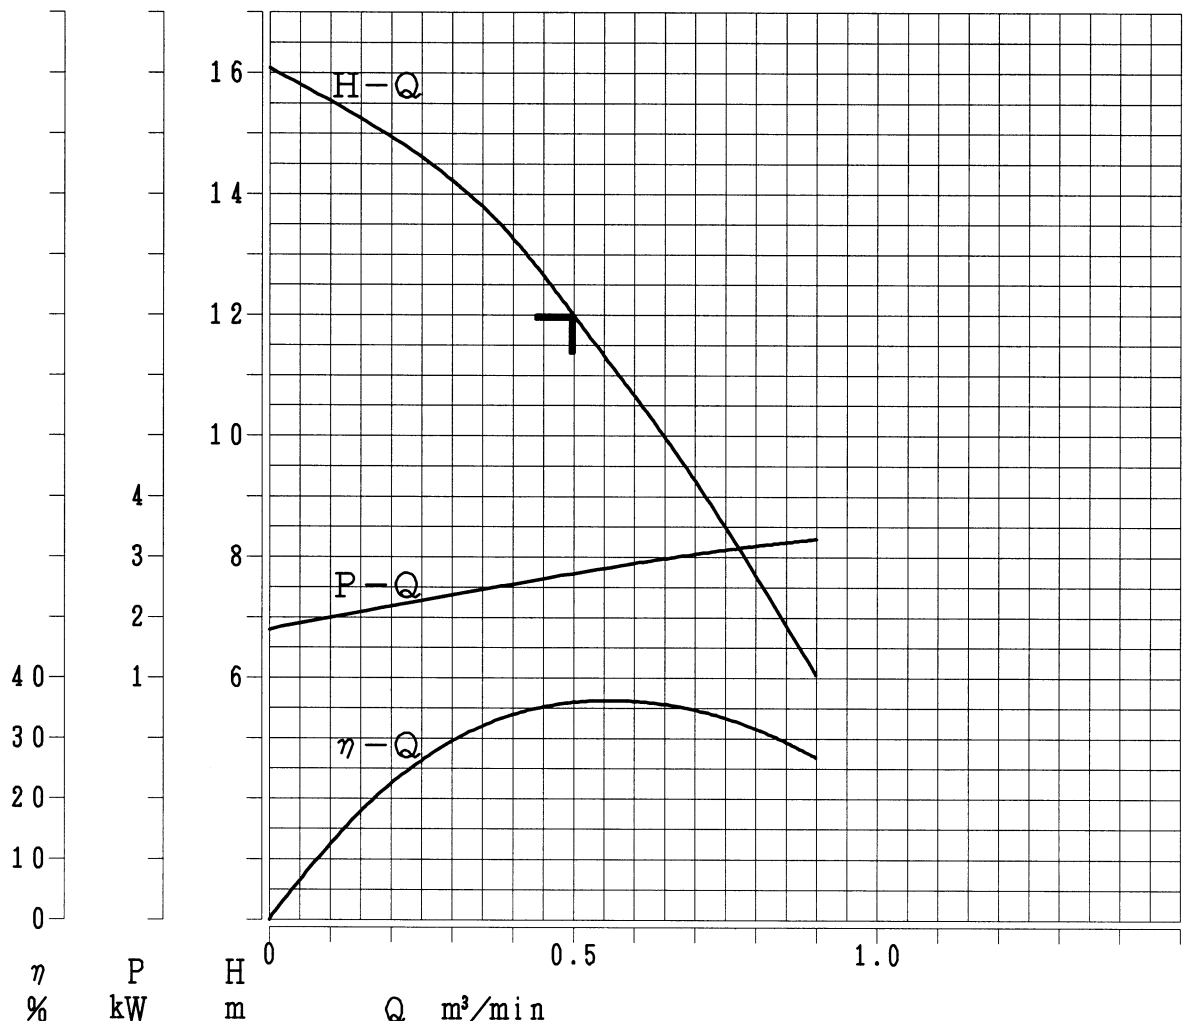

北九州市八幡西区則松1-7-10
KITAKYUSHU-CITY JAPAN



株式会社 東洋電機工業所
TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD

ポンプ予想成績図 PUMP PERFORMANCE CURVE

CUSTOMER _____ 殿

ポンプ名称
PUMP NAME 東洋横型サンドポンプ

ポンプ型式
PUMP MODEL VH-5-3

ポンプ標準仕様 STANDARD SPECIFICATION

口径
DISCHARGE 80 mm

揚水量
CAPACITY 0.5 m³/min

全揚程
HEAD 12 m

ポンプ客先殿仕様 SPECIAL SPECIFICATION

口径
DISCHARGE _____ mm

揚水量
CAPACITY _____ m³/min

全揚程
HEAD _____ m

電動機仕様 MOTOR SPECIFICATION

出力
OUTPUT 3.7 kW

相数
PHASE 3


極数
POLES 4

周波数
FREQUENCY 60 Hz



回転数(SS)
SPEED 1800 r/min

定格電圧
VOLTAGE _____ V



定格電流
CURRENT _____ A

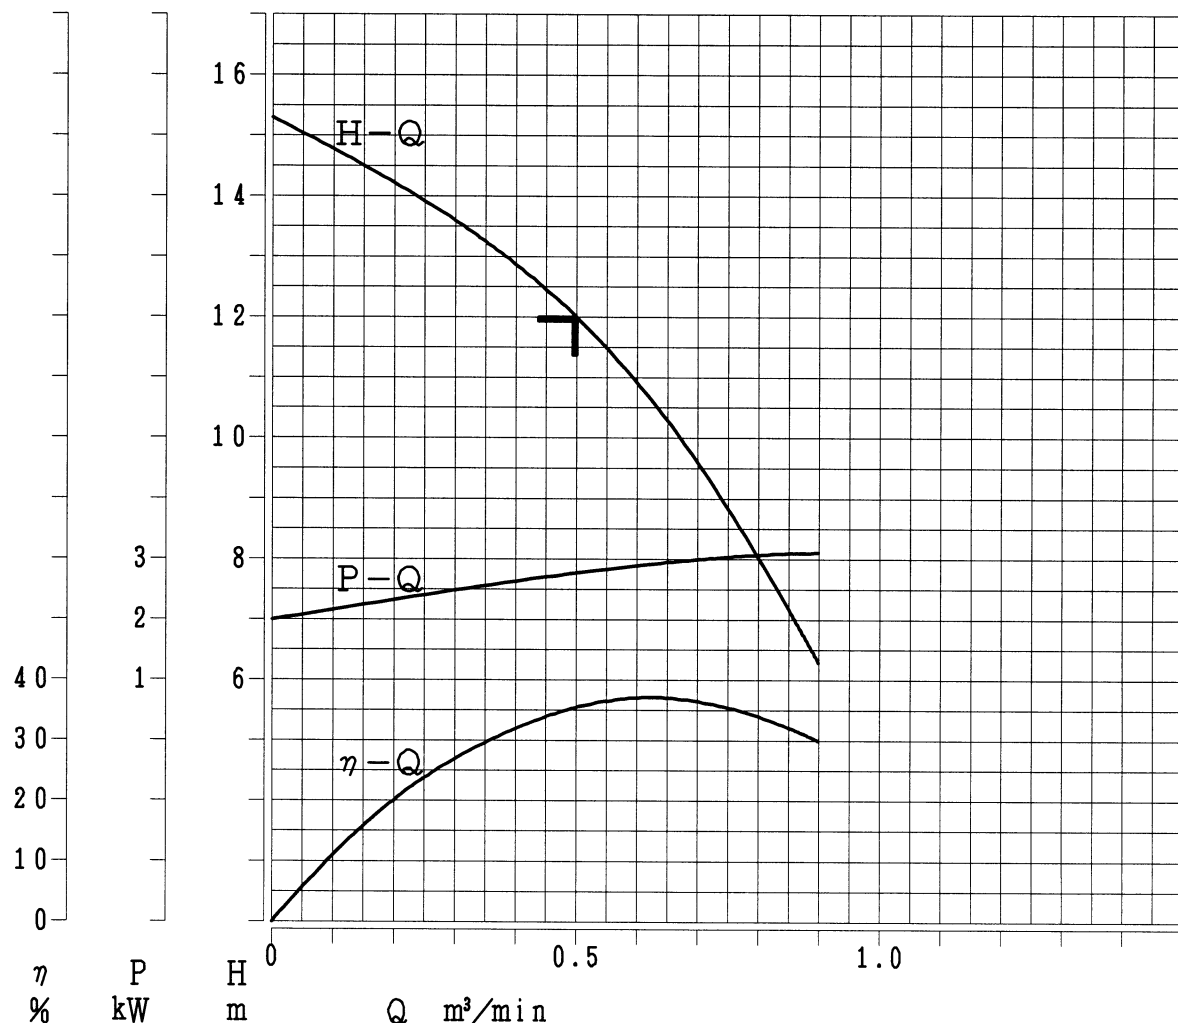

JIS10K80A FL.

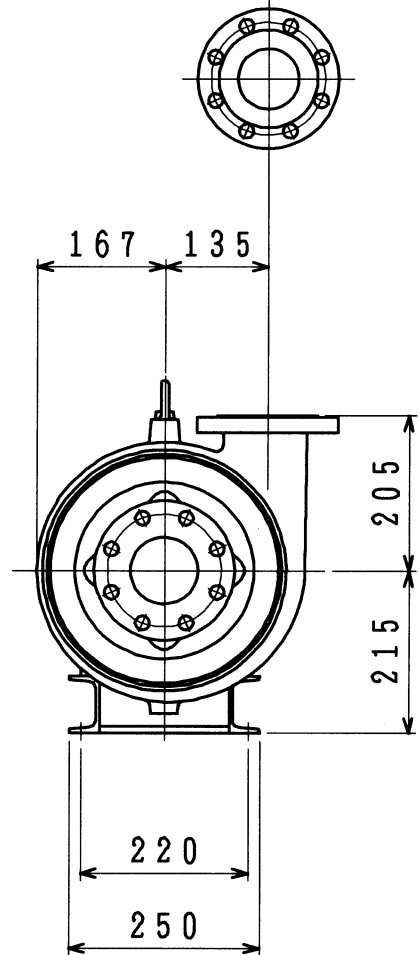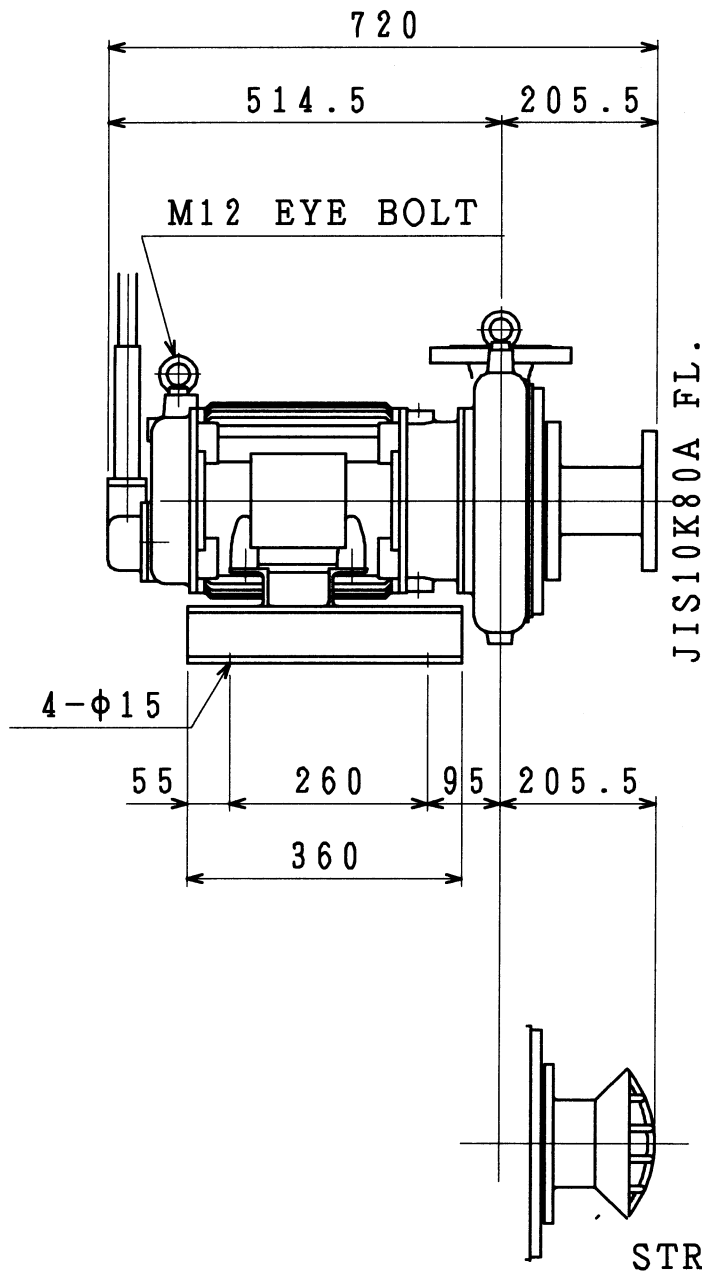

DRAWING	APPROVAL	DATE	DRAWING NO.		VH-5-3	OUTLINE
Y.Y		H11.8.10	M-05026-1			
		SCALE	3rd ANGLE PROJECTION (三角法)		TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD.	
		1/10	A 4	UNIT. mm	出図先	

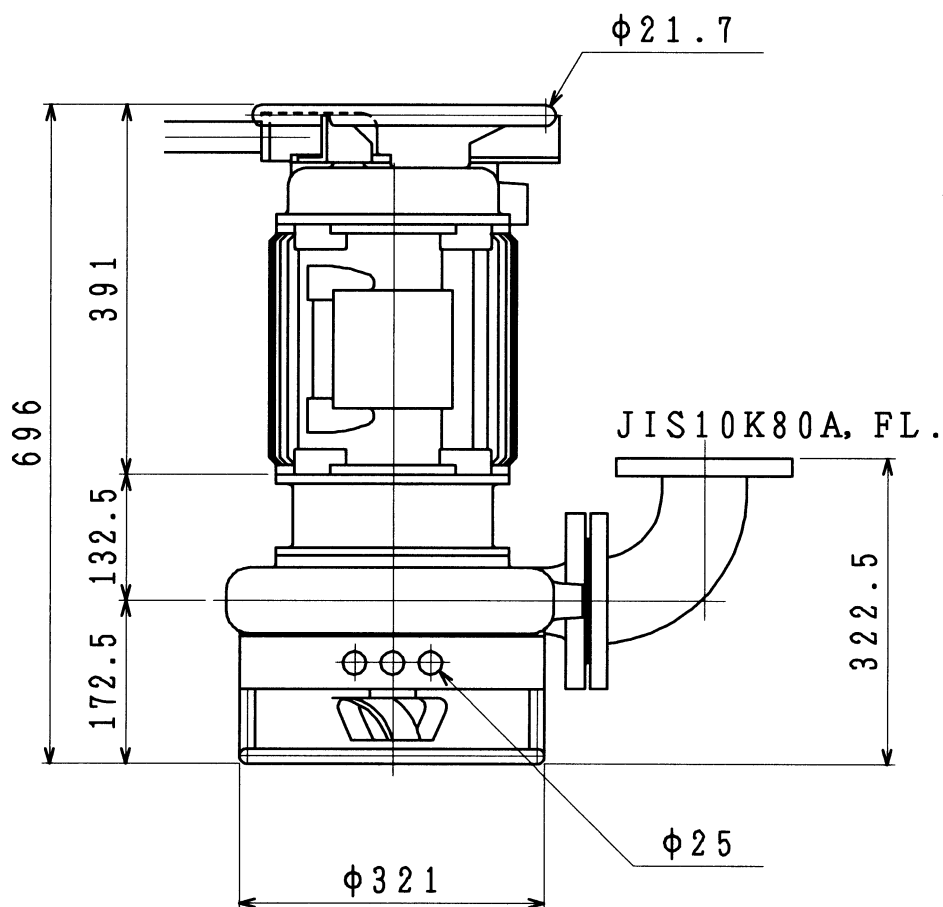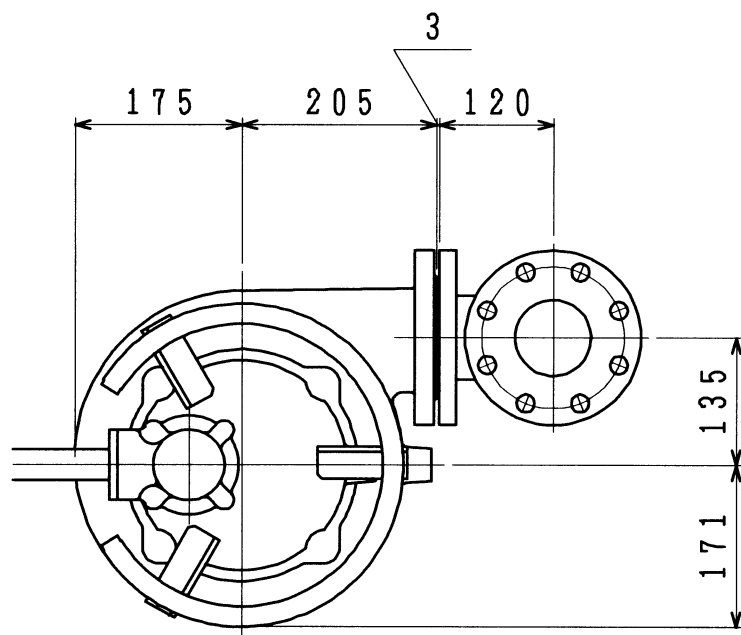

3rd ANGLE PROJECTION	DRAWING	CHECK	APPROVAL	DRAWING No.	VH-5-3V
UNIT: mm		大森	吉村	L-0120	OUTLINE
A 4	DATE	H13.1.23	SCALE	1/8	TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD.
	出図先				