

ポンプ予想成績図 PUMP PERFORMANCE CURVE

CUSTOMER _____ 殿

ポンプ名称
PUMP NAME 東洋横型サンドポンプ

ポンプ型式
PUMP MODEL VHG-20B-6

ポンプ標準仕様 STANDARD SPECIFICATION

口 径
DISCHAGE 150 mm

揚 水 量
CAPACITY 2.5 m³/min

全 揚 程
H E A D 15 m

ポンプ客先殿仕様 SPECIAL SPECIFICATION

口 径
DISCHAGE _____ mm

揚 水 量
CAPACITY _____ m³/min

全 揚 程
H E A D _____ m

電動機仕様 MOTOR SPECIFICATION

出 力
O U T P U T 15 kW

相 数
P H A S E 3


極 数
P O L E S 4

周 波 数
F R E Q U E N C Y 50 Hz

回 転 数 (SS)
S P E E D 1500 r/min

定 格 電 圧
V O L T A G E _____ V

定 格 電 流
C U R R E N T _____ A

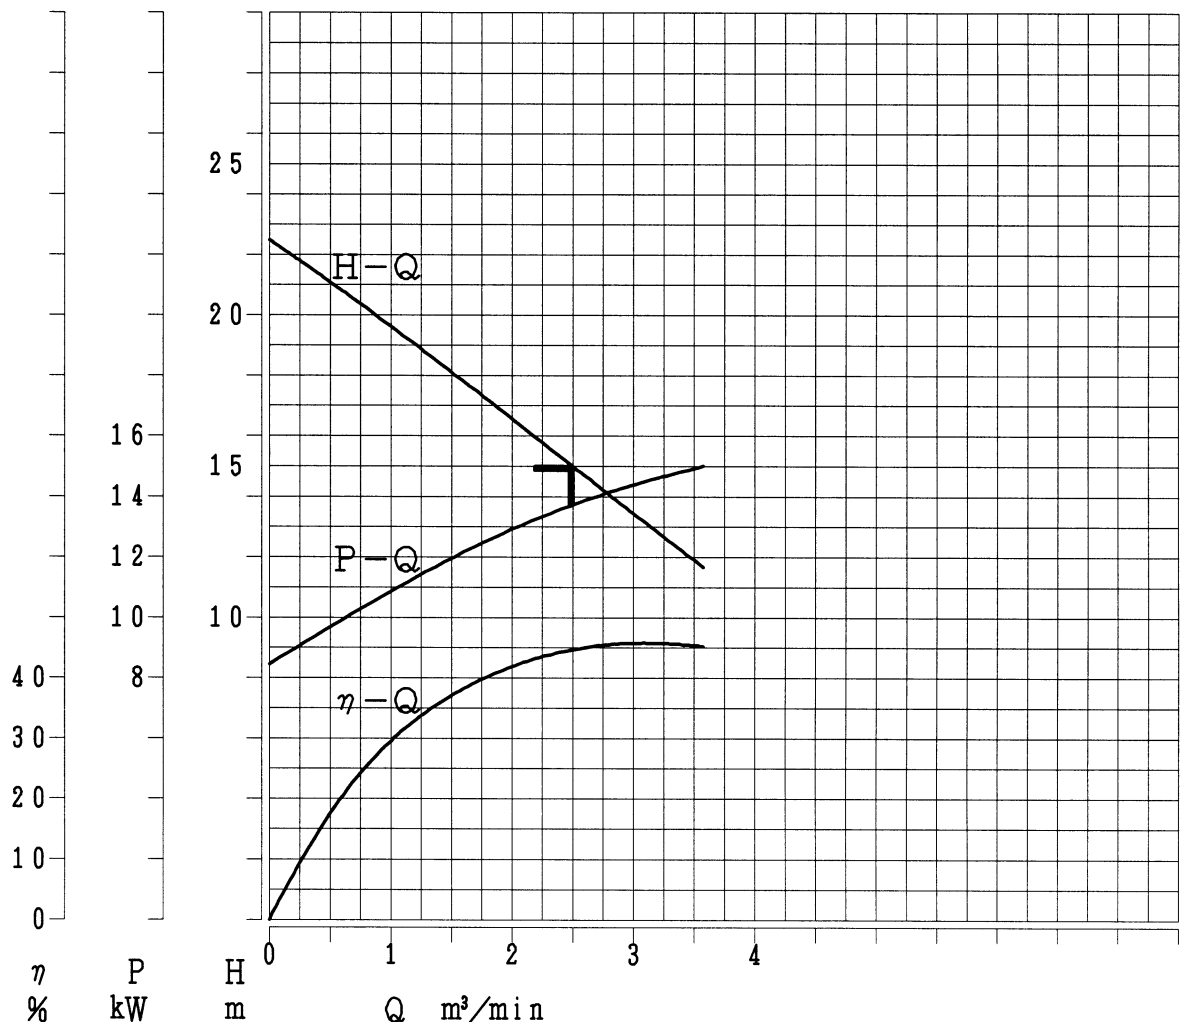

北九州市八幡西区則松1-7-10
KITAKYUSHU-CITY JAPAN



株式会社 東洋電機工業所
TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD

ポンプ予想成績図 PUMP PERFORMANCE CURVE

CUSTOMER _____ 殿

ポンプ名称
PUMP NAME 東洋横型サンドポンプ

ポンプ型式
PUMP MODEL VHG-20B-6

ポンプ標準仕様 STANDARD SPECIFICATION

口 径
DISCHARGE 150 mm

揚 水 量
CAPACITY 2.5 m³/min

全 揚 程
H E A D 15 m

ポンプ客先殿仕様 SPECIAL SPECIFICATION

口 径
DISCHARGE _____ mm

揚 水 量
CAPACITY _____ m³/min

全 揚 程
H E A D _____ m

電動機仕様 MOTOR SPECIFICATION

出 力
OUTPUT 15 kW

相 数
P H A S E 3


極 数
P O L E S 4

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

回 転 数 (SS)
SPEED 1800 r/min

定 格 電 圧
VOLTAGE _____ V


定 格 電 流
CURRENT _____ A

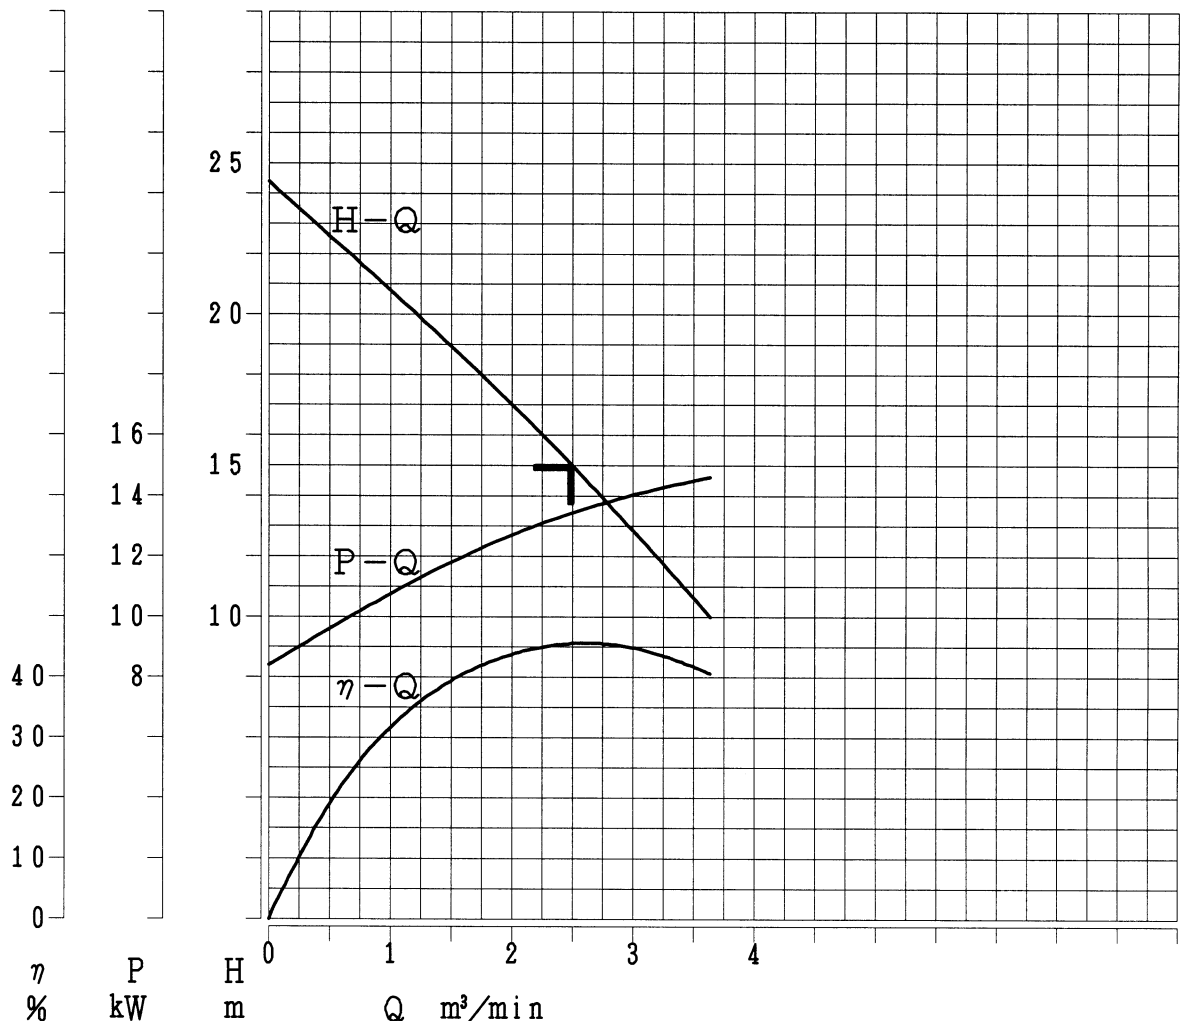



北九州市八幡西区則松1-7-10
KITAKYUSHU-CITY JAPAN



株式会社 東洋電機工業所
TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD

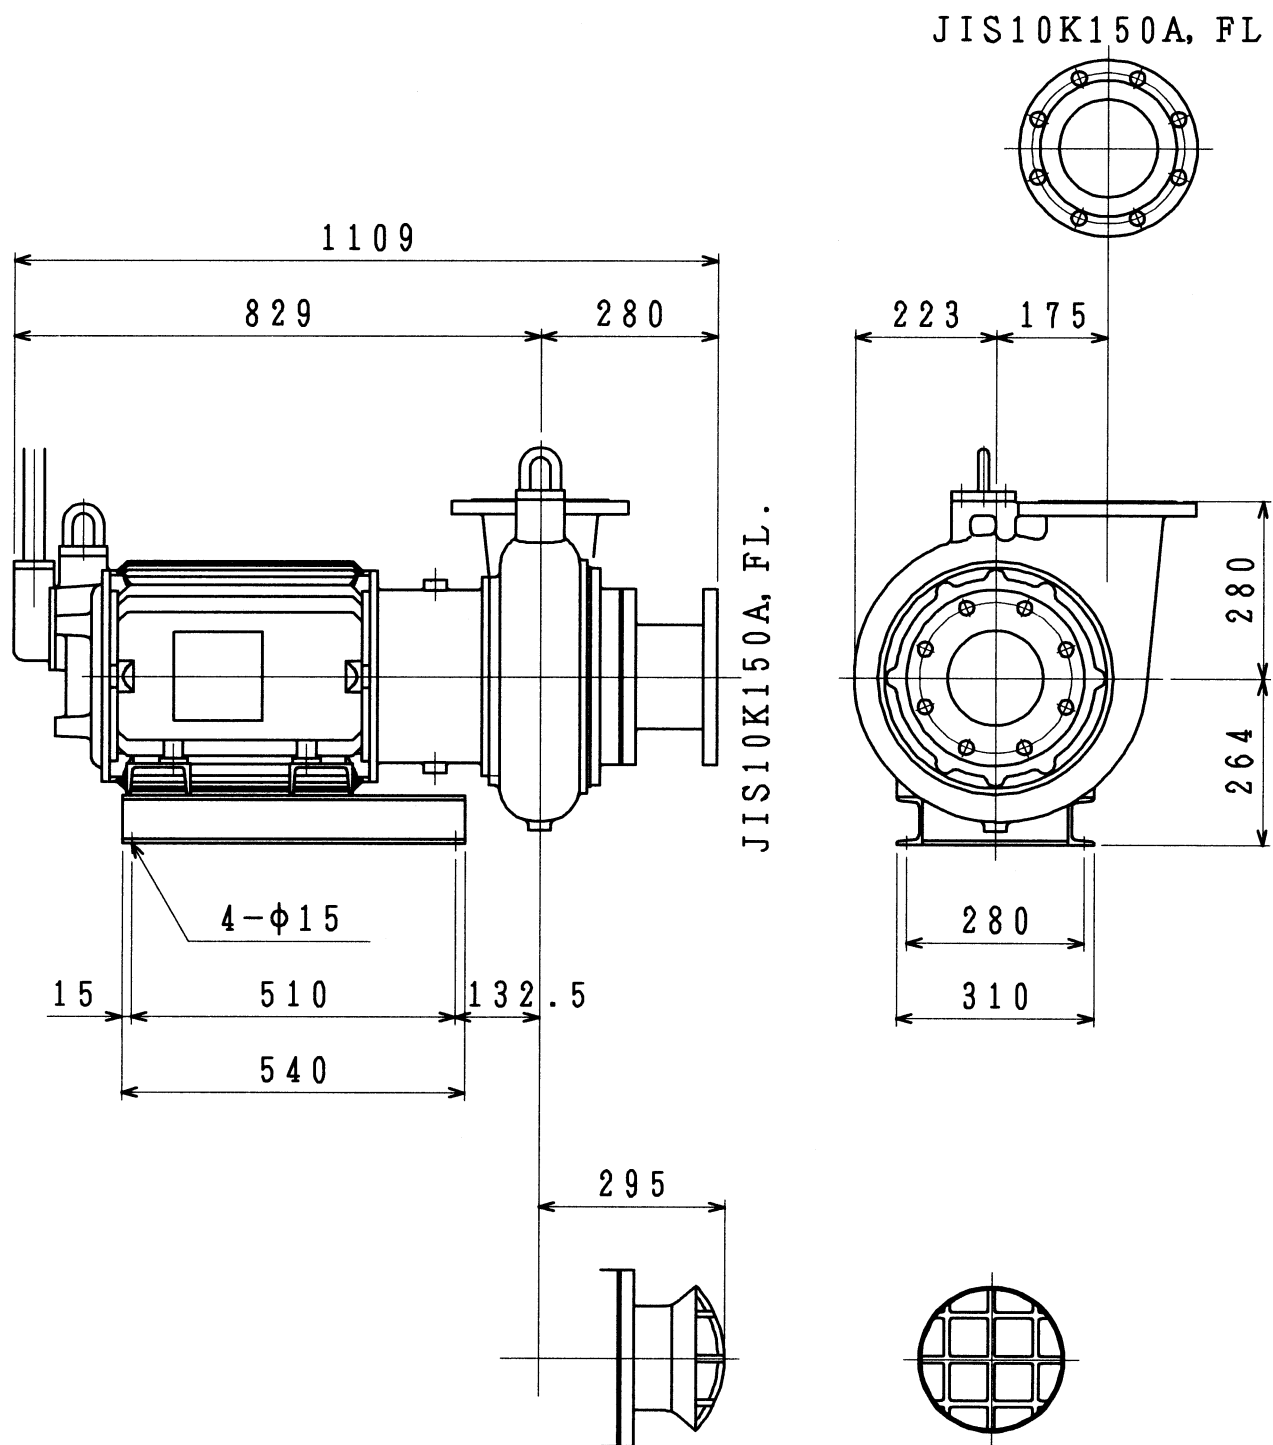

DRAWING	APPROVAL	DATE	DRAWING No.		VHG-20B-6	OUTLINE
S.G		H13.5.19	M-09076B			
		SCALE	3rd ANGLE PROJECTION (三角法)		TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD.	
		1/12	A 4	UNIT. mm	出図先	

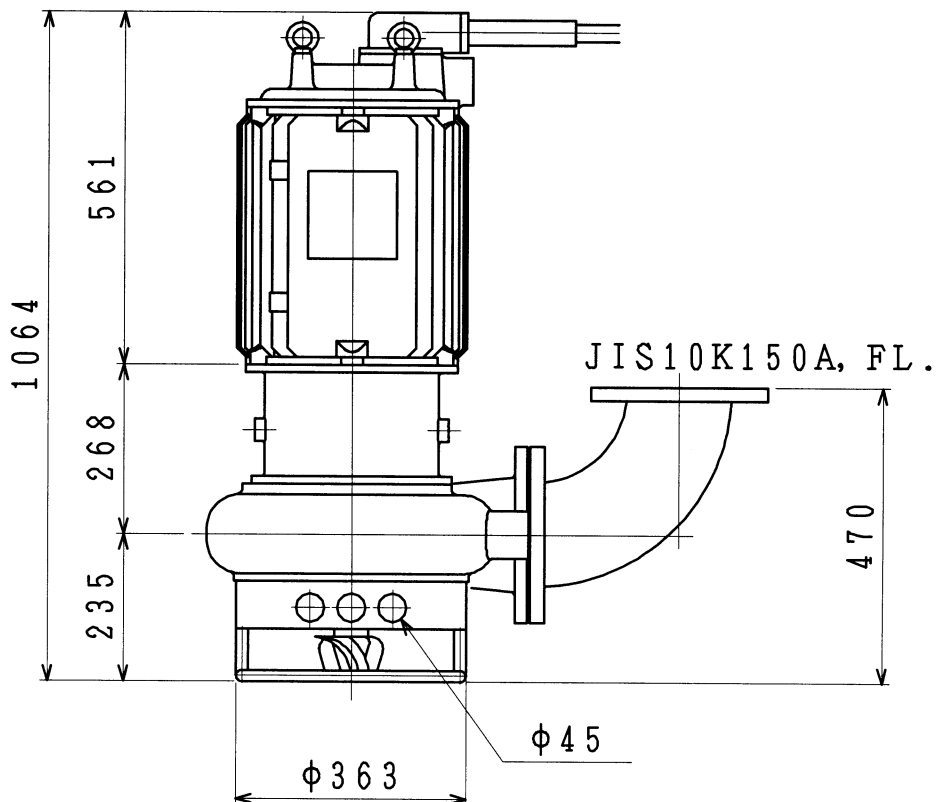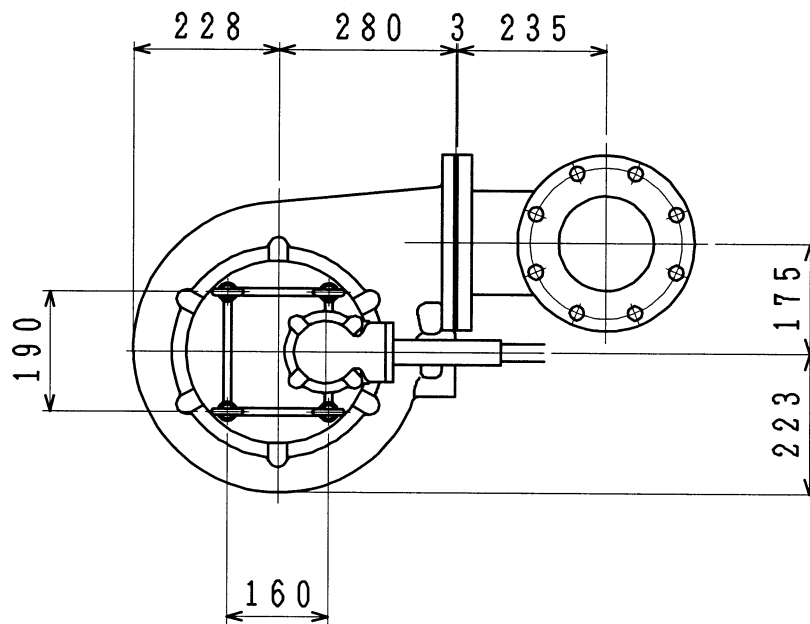

3rd ANGLE PROJECTION	DRAWING	CHECK	APPROVAL	DRAWING No.	VHG-20B-7V
UNIT: mm		大森	権堂	L-0387	OUTLINE
A 4	DATE	H15.5.10	SCALE	1/12	TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD.
	出図先				