

ポンプ予想成績図 PUMP PERFORMANCE CURVE

CUSTOMER _____ 殿

ポンプ名称
PUMP NAME 東洋横型サンドポンプ

ポンプ型式
PUMP MODEL VHG-30B-6

ポンプ標準仕様 STANDARD SPECIFICATION

口 径
DISCHARGE 150 mm

揚 水 量
CAPACITY 2.5 m³/min

全 揚 程
H E A D 20 m

ポンプ客先殿仕様 SPECIAL SPECIFICATION

口 径
DISCHARGE _____ mm

揚 水 量
CAPACITY _____ m³/min

全 揚 程
H E A D _____ m

電動機仕様 MOTOR SPECIFICATION

出 力
O U T P U T 22 kW

相 数
P H A S E 3


極 数
P O L E S 4

周 波 数
F R E Q U E N C Y 50 Hz

回 転 数 (SS)
S P E E D 1500 r/min

定 格 電 圧
V O L T A G E _____ V

定 格 電 流
C U R R E N T _____ A

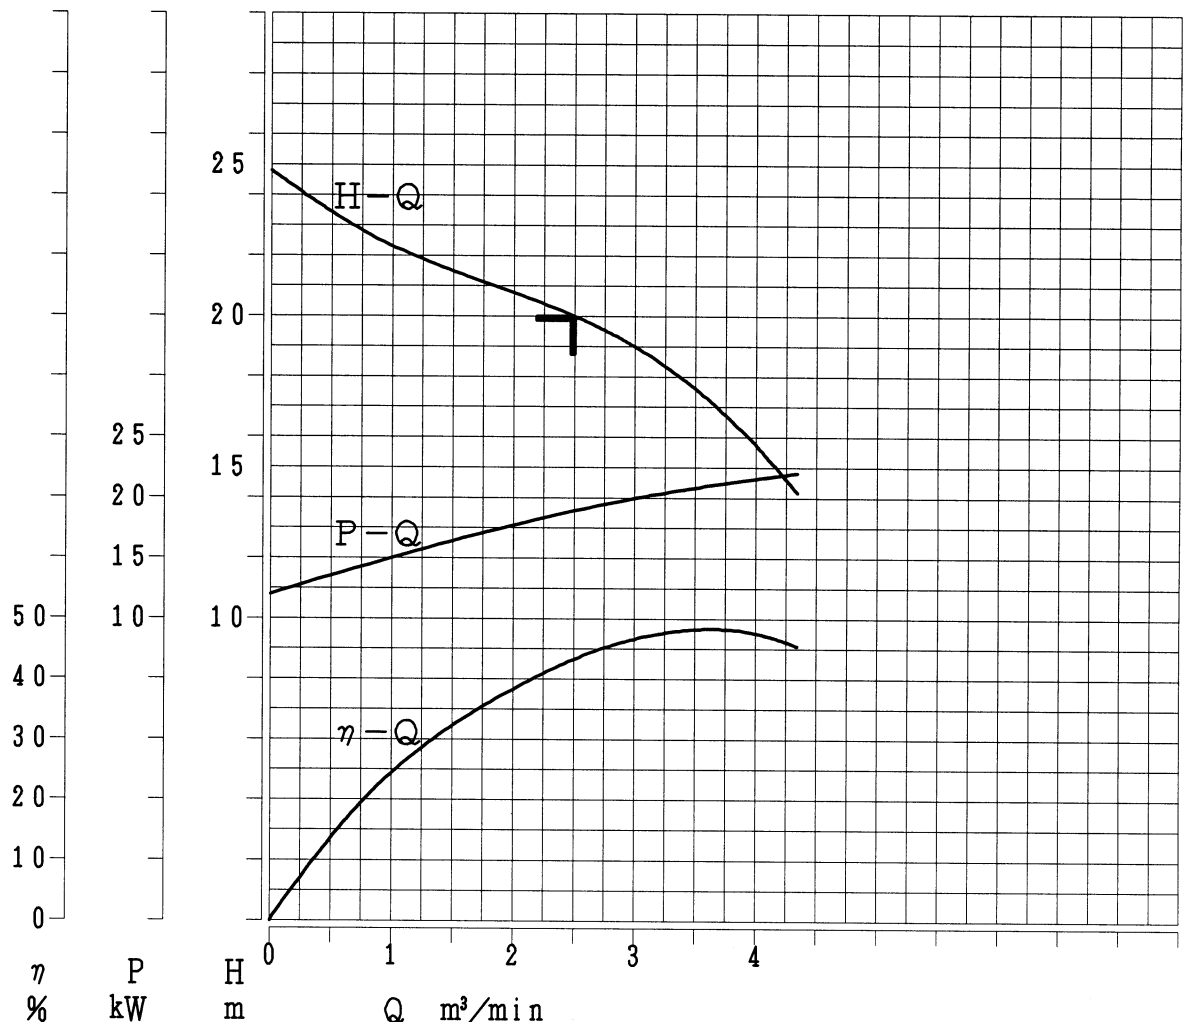

北九州市八幡西区則松1-7-10
KITAKYUSHU-CITY JAPAN



株式会社 東洋電機工業所
TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD

ポンプ予想成績図 PUMP PERFORMANCE CURVE

CUSTOMER _____ 殿

ポンプ名称
PUMP NAME 東洋横型サンドポンプ

ポンプ型式
PUMP MODEL VHG-30B-6

ポンプ標準仕様 STANDARD SPECIFICATION

口 径
DISCHARGE 150 mm

揚 水 量
CAPACITY 2.5 m³/min

全 揚 程
H E A D 20 m

ポンプ客先殿仕様 SPECIAL SPECIFICATION

口 径
DISCHARGE _____ mm

揚 水 量
CAPACITY _____ m³/min

全 揚 程
H E A D _____ m

電動機仕様 MOTOR SPECIFICATION

出 力
OUTPUT 22 kW

相 数
P H A S E 3


極 数
P O L E S 4

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

回 転 数 (SS)
SPEED 1800 r/min

定 格 電 圧
VOLTAGE _____ V


定 格 電 流
CURRENT _____ A

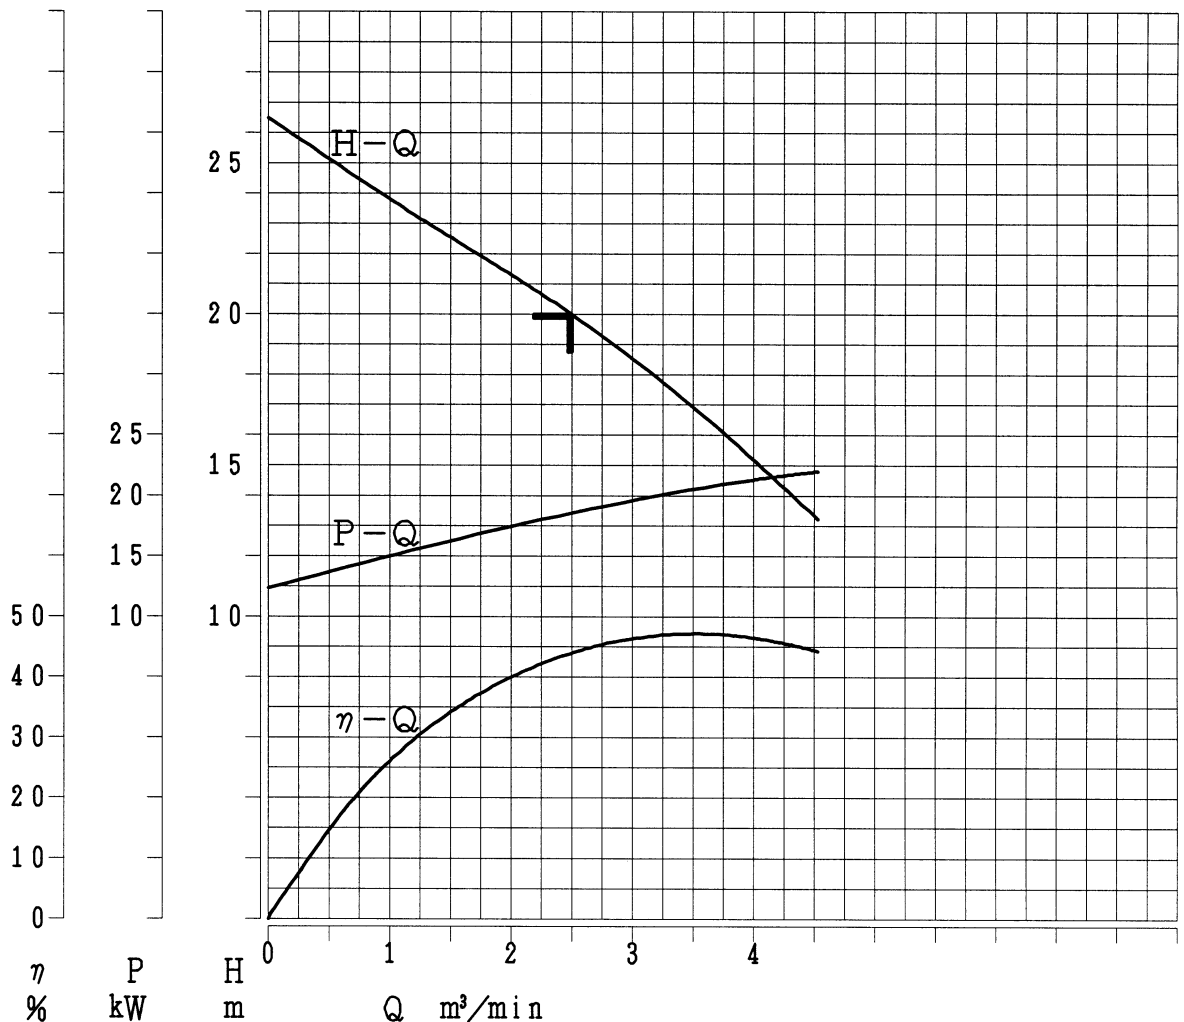


北九州市八幡西区則松1-7-10
KITAKYUSHU-CITY JAPAN




株式会社 東洋電機工業所
TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD

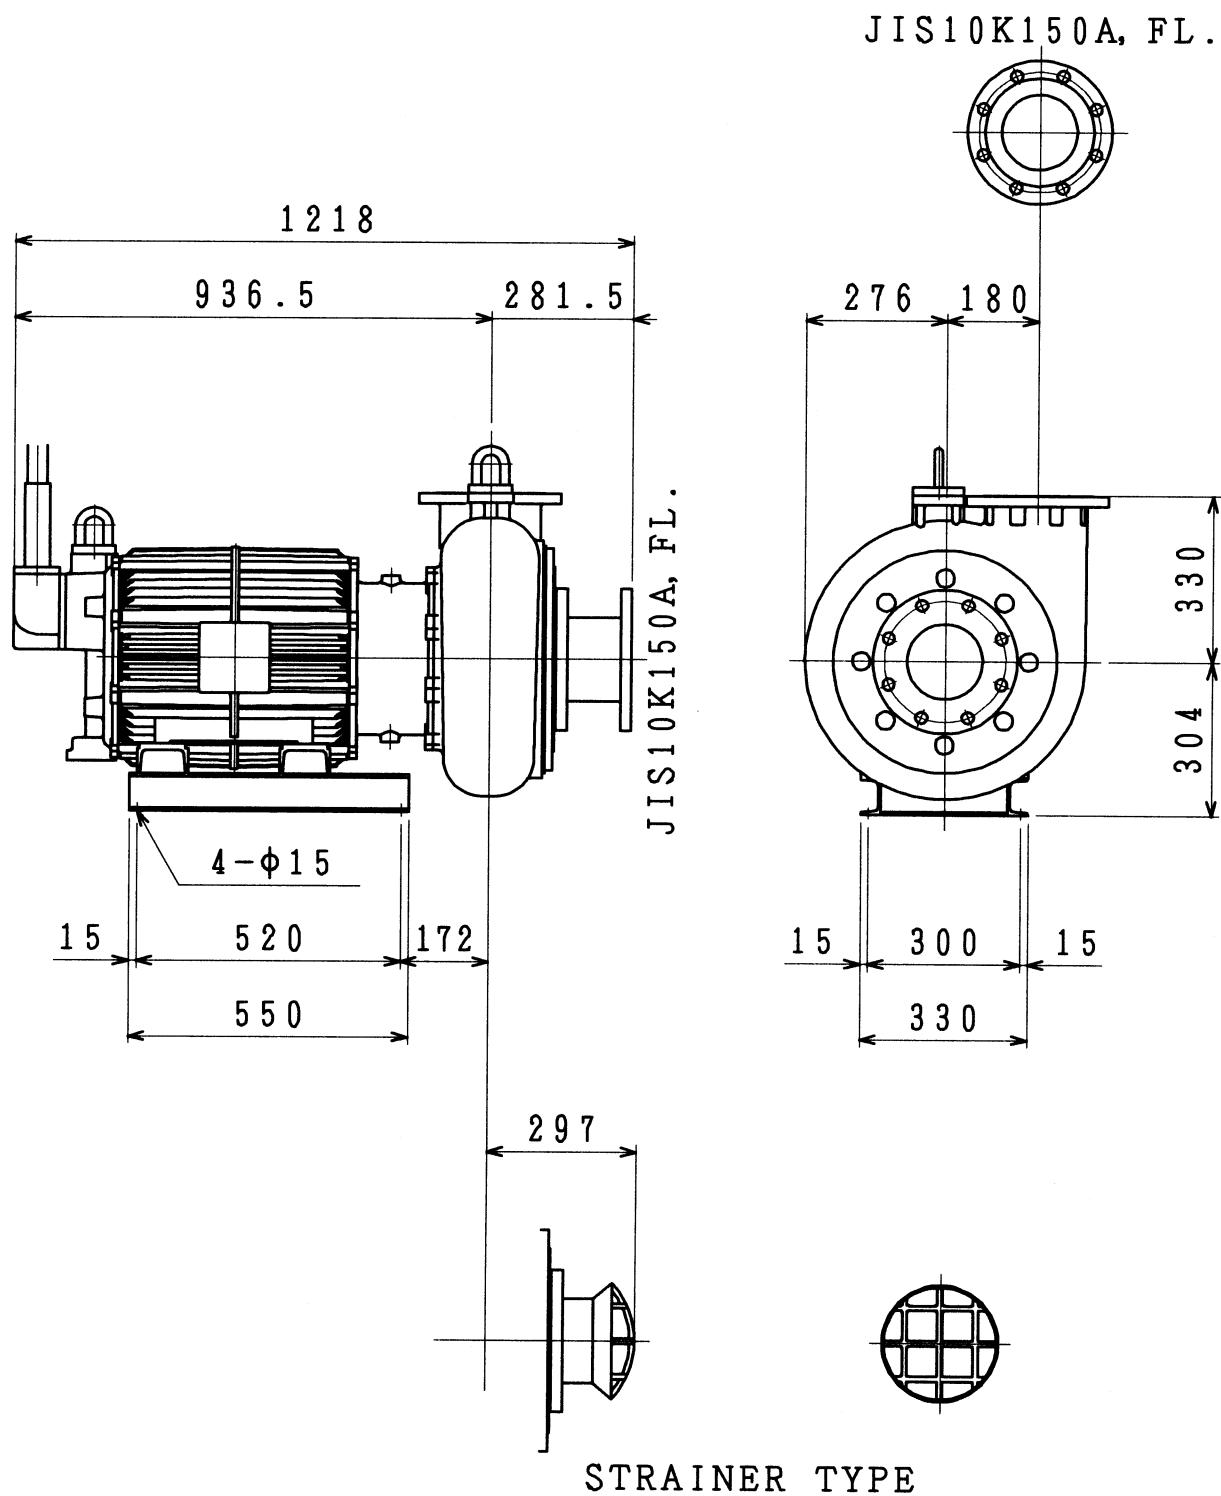

DRAWING	APPROVAL 	DATE	H13.5.19	DRAWING NO.	M-11043Bb	VHG-30B-6	OUTLINE
S.G		SCALE	1/15	3rd ANGLE PROJECTION	(三角法)	TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD.	
				A 4	UNIT. mm	出図先	

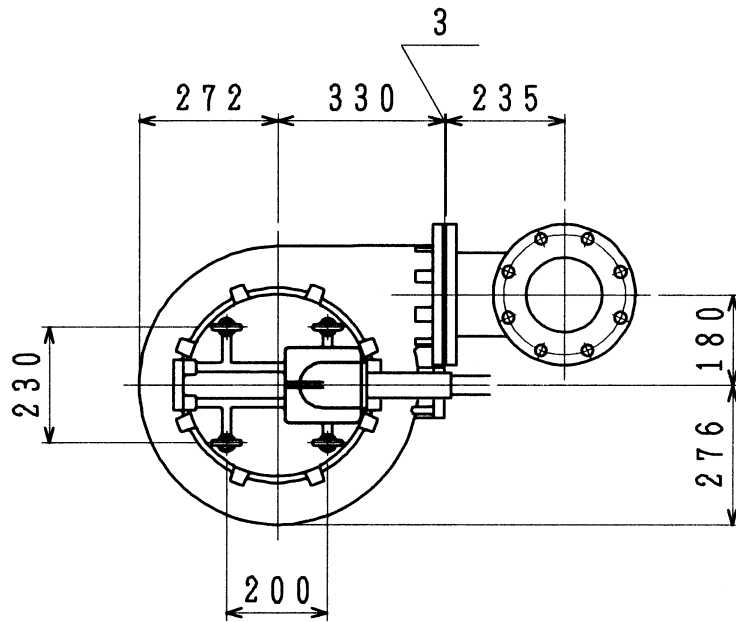

4-M16 EYE BOLT

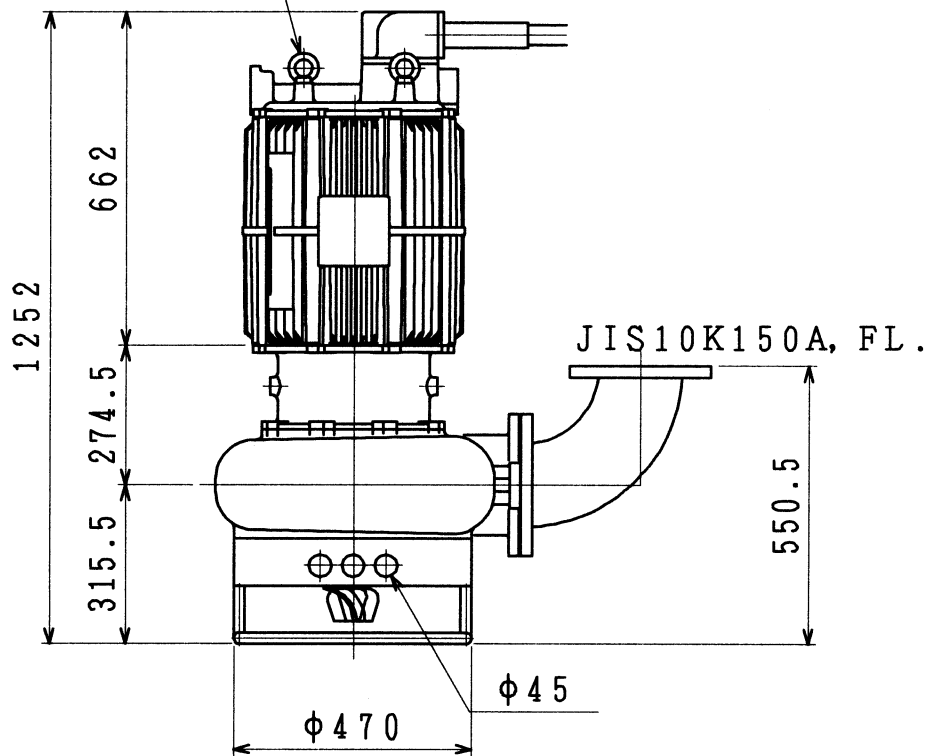

DRAWING S. G	APPROVAL 	DATE H12.4.21	DRAWING NO. M-89156-b		VHG-30B-6V OUTLINE
		SCALE 1/15	3rd ANGLE PROJECTION (三角法)		TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD.
			A 4	UNIT. mm	出図先