

ポンプ予想成績図 PUMP PERFORMANCE CURVE

CUSTOMER _____ 殿

ポンプ名称
PUMP NAME 東洋横型サンドポンプ

ポンプ型式
PUMP MODEL VH-30H-4

ポンプ標準仕様 STANDARD SPECIFICATION

口径
DISCHARGE 100 mm

揚水量
CAPACITY 1 m³/min

全揚程
HEAD 40 m

ポンプ客先殿仕様 SPECIAL SPECIFICATION

口径
DISCHARGE _____ mm

揚水量
CAPACITY _____ m³/min

全揚程
HEAD _____ m

電動機仕様 MOTOR SPECIFICATION

出力
OUTPUT 22 kW

相数
PHASE 3


極数
POLES 4

周波数
FREQUENCY 50 Hz

回転数 (SS)
SPEED 1500 r/min

定格電圧
VOLTAGE _____ V

定格電流
CURRENT _____ A

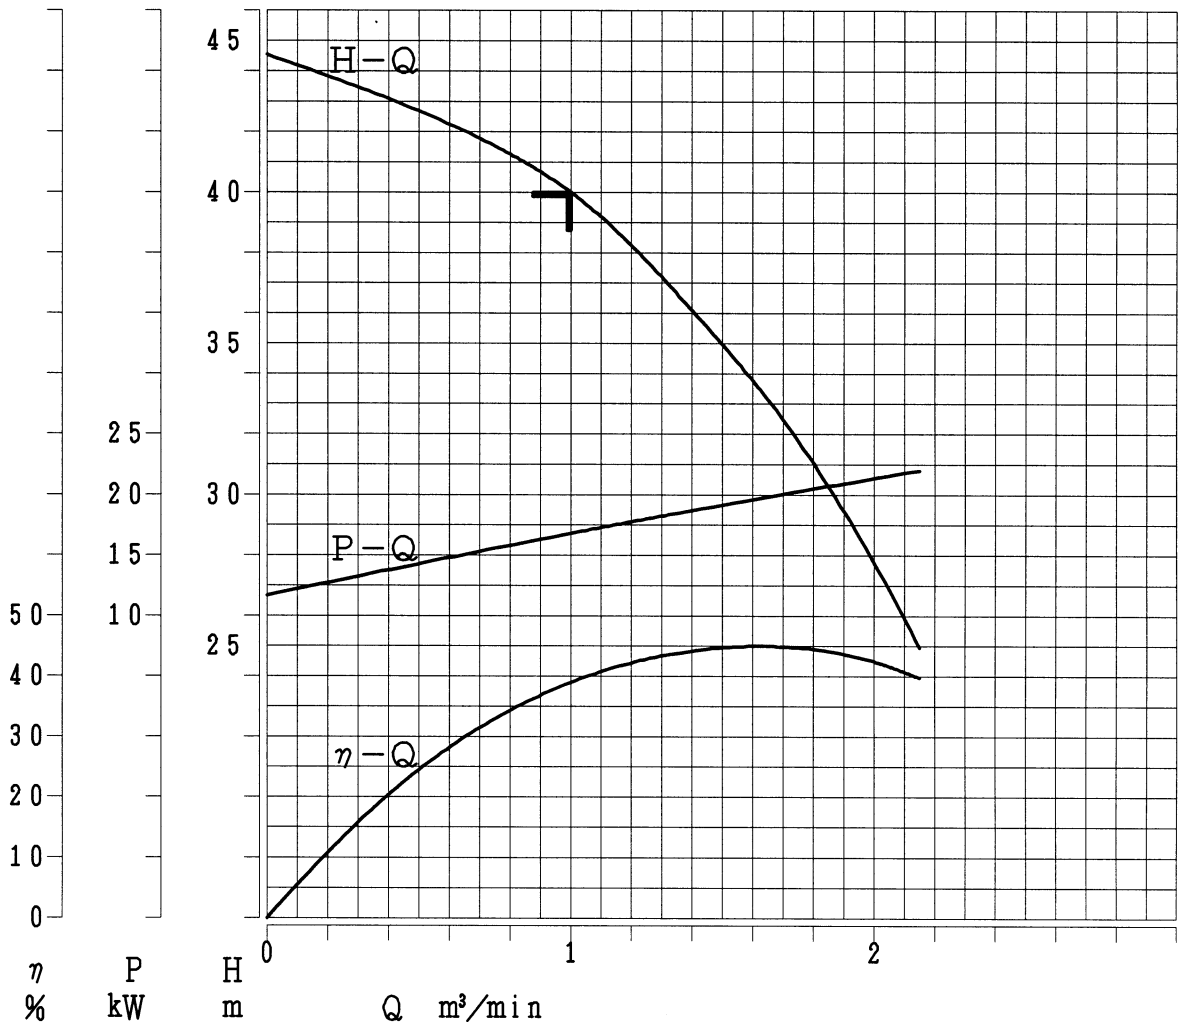

北九州市八幡西区則松1-7-10
KITAKYUSHU-CITY JAPAN



株式会社 東洋電機工業所
TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD

ポンプ予想成績図 PUMP PERFORMANCE CURVE

CUSTOMER _____ 殿

ポンプ名称
PUMP NAME 東洋横型サンドポンプ

ポンプ型式
PUMP MODEL VH-30H-4

ポンプ標準仕様 STANDARD SPECIFICATION

口 径
DISCHARGE 100 mm

揚 水 量
CAPACITY 1 m³/min

全 揚 程
H E A D 40 m

ポンプ客先殿仕様 SPECIAL SPECIFICATION

口 径
DISCHARGE _____ mm

揚 水 量
CAPACITY _____ m³/min

全 揚 程
H E A D _____ m

電動機仕様 MOTOR SPECIFICATION

出 力
OUTPUT 22 kW

相 数
P H A S E 3


極 数
P O L E S 4

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

回 転 数 (SS)
SPEED 1800 r/min

定 格 電 圧
VOLTAGE _____ V

定 格 電 流
CURRENT _____ A

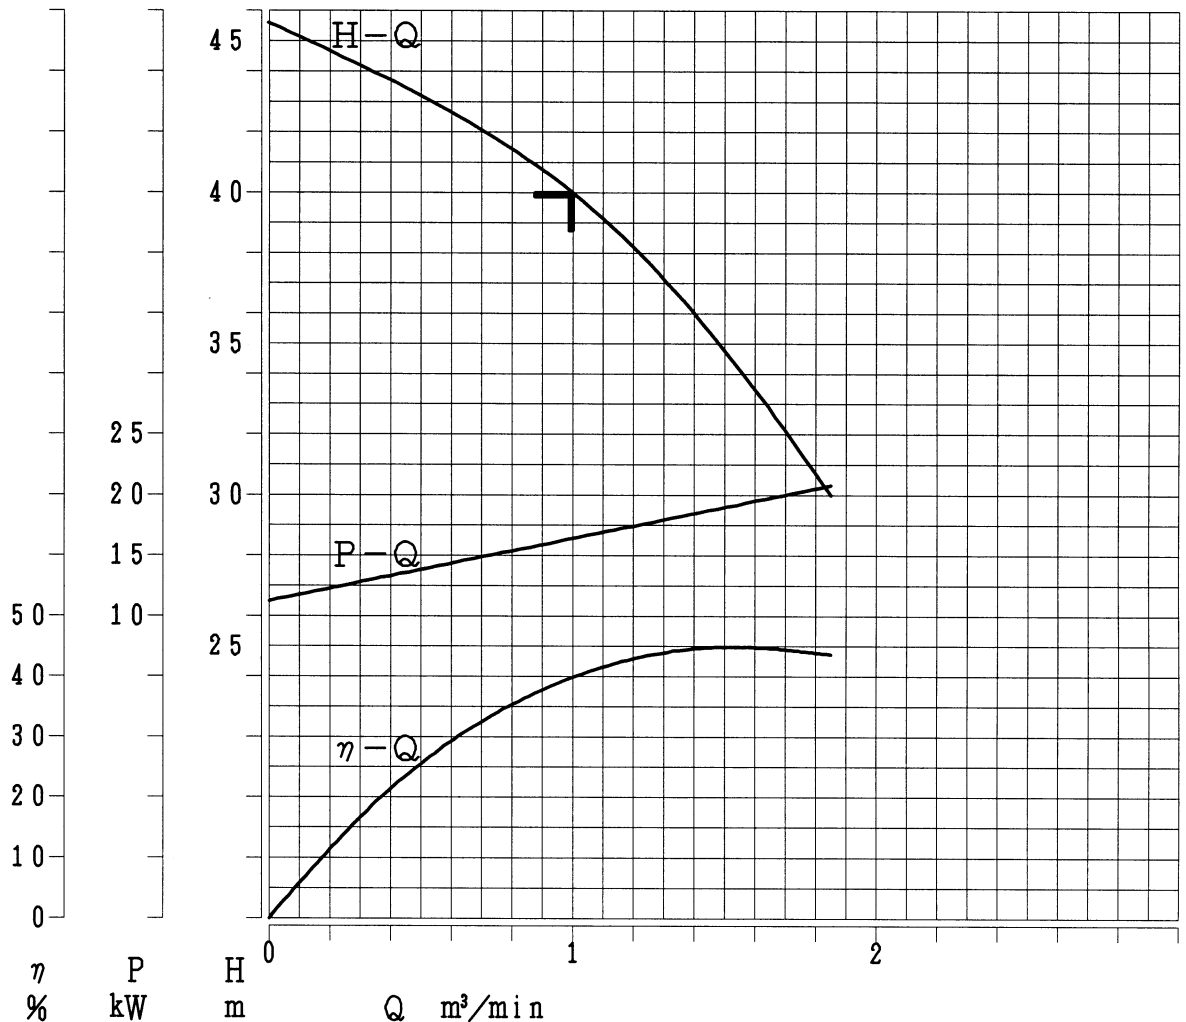


北九州市八幡西区則松1-7-10
KITAKYUSHU-CITY JAPAN




株式会社 東洋電機工業所
TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD

JIS10K100A, FL.

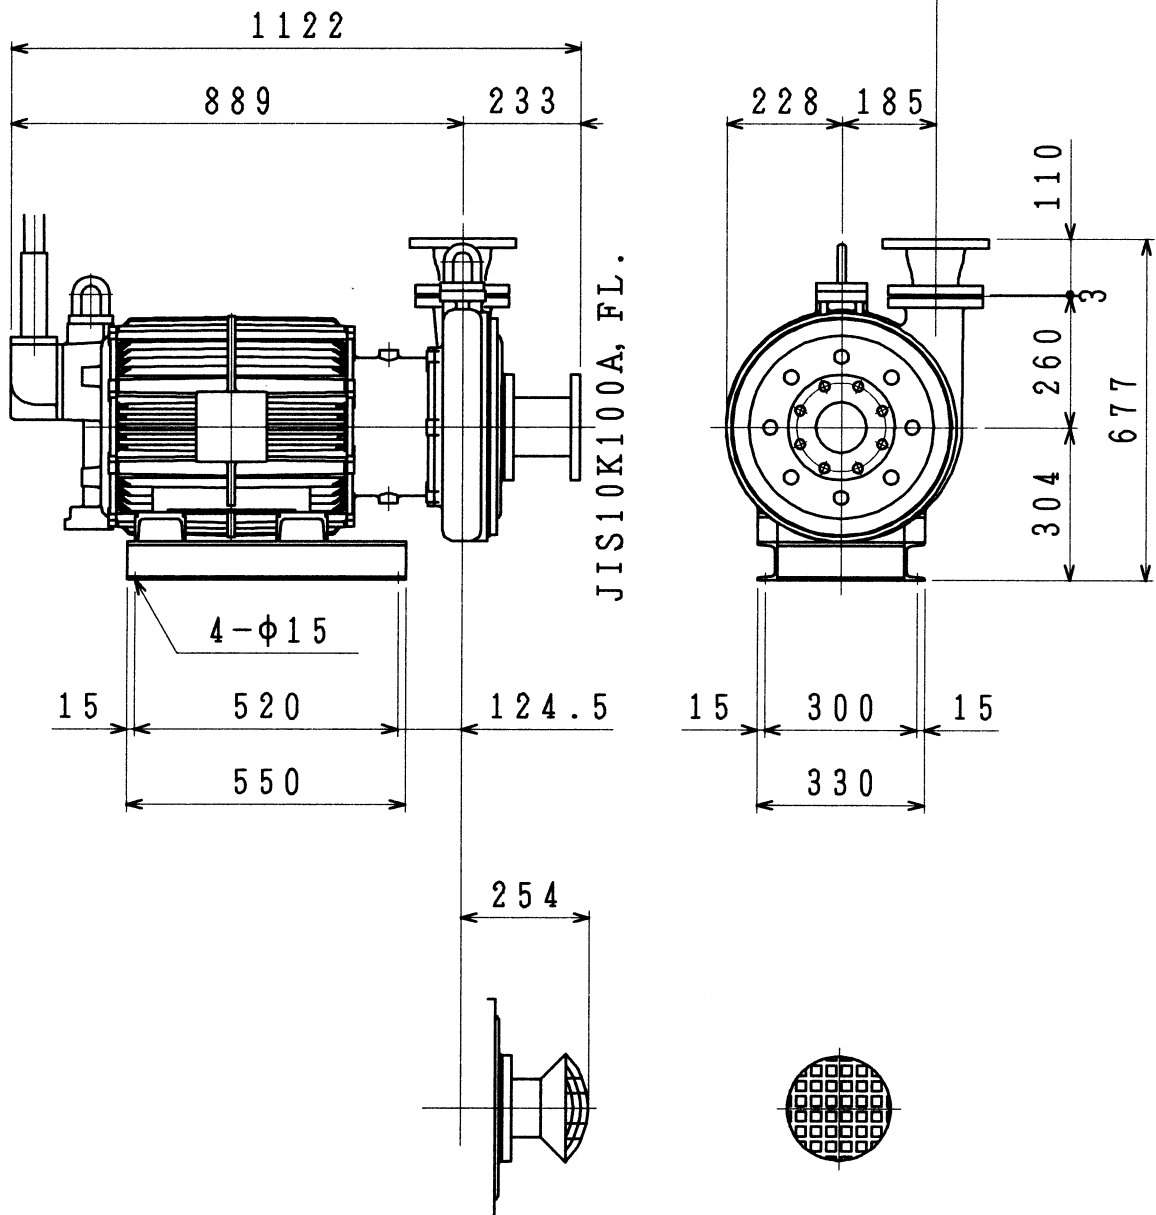


STRAINER TYPE

DRAWING	APPROVAL	DATE	DRAWING NO.		VH-30H-4	OUTLINE
S. G		H12.4.25	L-0060			
		SCALE	1/15	3rd ANGLE PROJECTION	(三角法)	TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD.
			A 4	UNIT. mm	出図先	

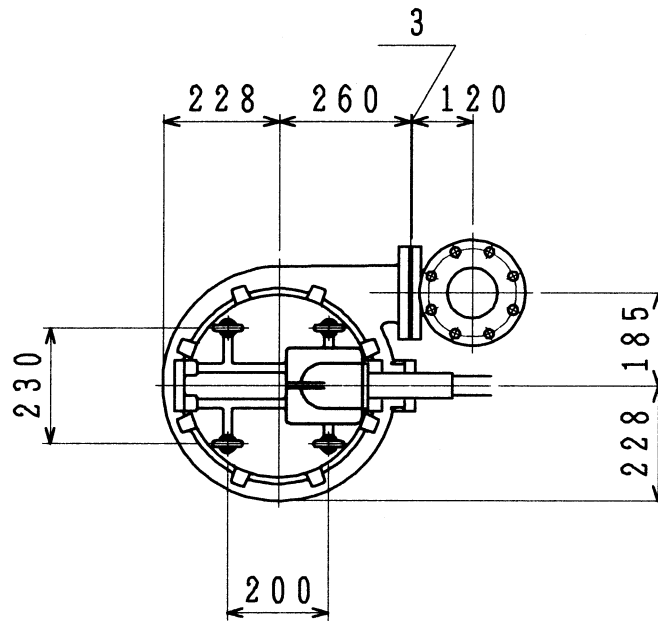

4-M16 EYE BOLT

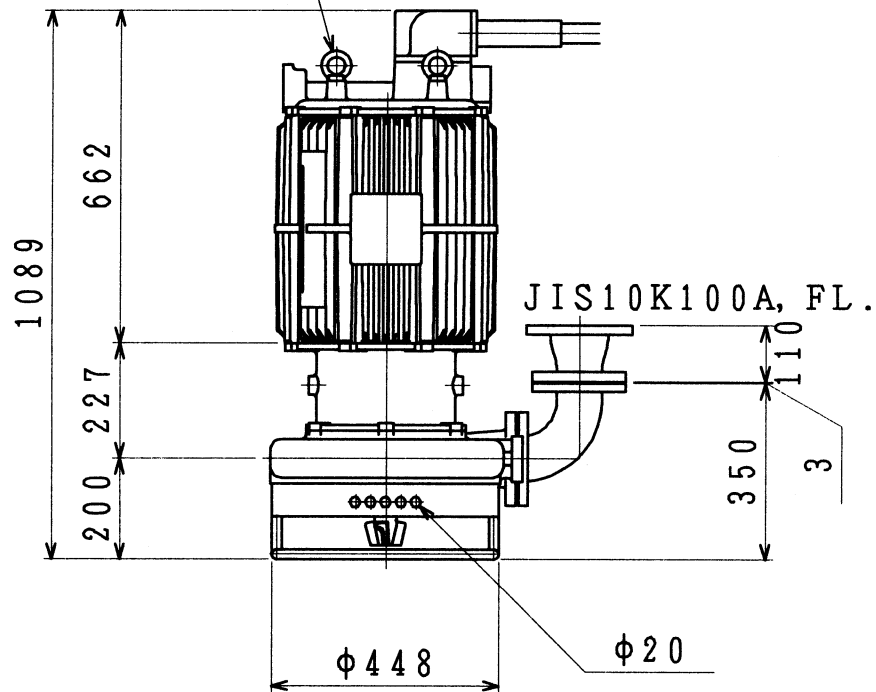

DRAWING S. G	APPROVAL 	DATE H12.4.25	DRAWING NO. L-0062		VH-30H-4V OUTLINE
		SCALE 1/15	3rd ANGLE PROJECTION (三角法)		TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD.
			A 4	UNIT. mm	出図先